

Помощь по работе с программой «GIPRO – Расчет свайных кустов и ростверков»

Содержание

- 1) [Общее описание](#)
- 2) [Расчет свайного куста и ростверка](#)
- 3) [Армирование ростверка](#)
- 4) [Верхнее меню программы](#)
- 5) [Расчет нескольких ростверков](#)
- 6) [Назначение типа сваи \(стойка или висячая\). Класс бетона сваи](#)
- 7) [Коэффициенты использования и результаты расчета по осадке](#)
- 8) [Расчет осадки](#)
- 9) [Работа со скважинами](#)
- 10) [Расчет несущей способности свай по грунту и устойчивости основания](#)
- 11) [Схема расположения ростверков](#)
- 12) [Ограничения реализации программы](#)
- 13) [Расчет армирования сваи](#)
- 14) [Экспорт нагрузок в автокад](#)
- 15) [Нагрузки на уступы ростверка \(от полезных полосовых нагрузок на поверхности, включая равномерно распределенные, от реакций фундаментных балок, веса стен и прочее\)](#)
- 16) [Пошаговая инструкция по работе в программе](#)
- 17) [Загрузка данных по геологии из файла](#)
- 18) [Вывод схемы в автокад](#)
- 19) [Назначение фактических марок и расход материалов](#)
- 20) [Работа в DWG-Конструкторе](#)
- 21) [Расчет несущей способности сваи по результатам зондирования](#)

1. Общее описание


Программа выполняет расчеты ростверков под колонны, подпорных стен на свайном основании и ленточных ростверков (требуется программа GIPRO-ЖБК).

Программа позволяет работать с произвольно расставленными сваями в кусте, редактировать привязки свай, их количество и т.д. При автоматическом режиме по заданным критериям программа подбирает свайный куст под заданные нагрузки. Ростверк проверяется на продавливание, поперечные силы, моменты, анкеровку арматуры в подошве с последующим расчетом армирования с проверкой по трещинообразованию. Подколонник ростверка проверяется на местное сжатие. Выполняется расчет осадки и крена ростверка с учетом влияния соседних ростверков. В программе предусмотрен автоматический расчет несущей способности сваи по грунту, по результатам зондирования и проверка устойчивости грунтового основания вокруг сваи. Программа также автоматически вычисляет отрицательную силу трения грунта по свае для различных условий работы сваи в грунте. Программа также позволяет выводить в автокад в виде чертежей схему расположения ростверков, свайных кустов и разрезы по схеме, марки ростверков и свайных кустов, а также 3D модель схемы расположения ростверков и кустов. Программа выполняет расчет стоимости строительства свайного фундамента.

Gipro - Ростверк (C:\temp\1_gipromez.sva)

Файл Порядок свай Отношение сторон Дополнительно Тип сваи Трещины Скважины Осадка Схема Подбор куста Помощь

Свайный куст - ростверк (схема)



Кол-во свай: 16
Ростверк X (м): 4.5 Y (м): 4.5
Отн. отм. верха ростверка (м): -1.100
Кол-во рядов: 4
Сторона d (м): 0.4
Xк (м): 0.45 Yк (м): 0.45
Мак допустимое расстояние между сваями (м): 3

Подбор куста (авт.)

Свайный куст (расчет) / Комментарий

Расчет на сочетание 0

Количество свай - 16
Расстояние между вертикальными осями свай: 1,200
Расстояние между горизонтальными осями свай: 1,200
MIN расстояние между осями свай: 1,200

Нmax сейсм Кф.д.ч. Nmin сейсм Кф.д.ч.

| N (т) | 0.579 | 1.0 | 0.348 | 1.0 |
|---------|---------|-----|---------|-----|
| Mx (тм) | 224.919 | 1.0 | 219.817 | 1.0 |
| My (тм) | 0.026 | 1.0 | 0.124 | 1.0 |
| Tx (т) | 17.092 | 1.0 | 10.579 | 1.0 |

h_{расч}/h_{св} (м): 0.9/2/16.0
R/Q/N/M: 500/200/100/200
R/Q/N/M (eq.):
Грунт γ (т/м3) / ф. градус: 2/30 Попер γ (т/м2): 0

Проверить плиту XY

Проверить плиту XY

Ростверк (расчет)

Результаты расчета по материалу:

Исходные данные:
Класс бетона :B20
Рабочая высота сечения h₀₁ :0,77м
Проверка на продавливание угловой сваей согласно требований СП63.13330.2012 пункты 8.1.46...8.1.52
По формуле (8.87): F ≤ F_{b,ult}, где F_{b,ult} = R_bt²h₀₁²u
Значение F_{b,ult} вычисляем с учетом коэффициентов b₁ и b₂, учитывающих работу бетона в угловой зоне
Формула (8.87) в преобразованном виде:
$$F \leq R_b t^2 h_{01}^2 [b_1 (b_0^2 + c_0^2/2) + b_2 (b_0^2 + c_0^2/2)]$$

Проверка на продавливание (свая A):

Отчет

Свай MAX MIN K_{св}
СвайXY MAX K_{св}
СвайXY MIN K_{св}

Без XY
XY

База: БШ1

Подкол. X/dx (м): 1.2
Подкол. Y/dy (м): 2.5
Подколон. h_{ог} (м): 0.1
Заделка свай h (м): 0.1

Направление Mx (вправо)
Направление My (на себя)

1 Армир Армир XY

Mx и My в обертку направлено

B20 R_b (т/м2): 1070 R_{b,ser} (кг/см2): 3750 (А-III10-40) Кол-во: 1800 (А-3) X: 0 Y: 0
R_b t²/м2: 81.6 a (см): 5 Шер2 мм: 200 %/м арм: 0.1/0.1
R_b t²/м2: 138 R_{b,ser} (кг/см2): 4000 (А-III10-40) Кол-во: 300 Y: 0
E_b (т/м2): 2800000

Осадка: 8,5мм R_{гр} = 68,2т/м2
Крен Mx: - Крен My: -
G_{max,x}: 22,1т/м2 G_{max,y}: 28,8т/м2
G_{ср}: 22,1т/м2 G_{max}: 28,8т/м2

Список ростверков

Команды: Добавить Удалить Редакция

Ростверк: под колонну (к)

| № | Марки ростверков |
|------|-------------------|
| 120к | 118 |
| 121к | 119 |
| 122к | 120 |
| 123к | 84_лсв=9м |
| 124к | 84_лсв=20м d20 |
| 125к | 116 без уч отр тр |
| 126к | 5897 |
| 127к | 5901 |
| 128к | 28 |
| 129к | 66_1 |

Точка зондирования:

Контакт с грунтом. Свай висание ?

Скважина: Т-С-22 Бетон сваи: B25


Коэффициенты использования

| Упл: 0.0 | C: 0.00 | Xпл: 0.0 |
|---|---------|----------|
| Упл: 0.0 <td>N: 0.00</td> <td>Xпл: 0.0</td> | N: 0.00 | Xпл: 0.0 |
| C: 663.3 | Q: 0.00 | |
| | A: 0.00 | |
| | T: 0.00 | |


Q: 0.38 M: 0.00 P: 0.35
P: 0.38 A: 0.00 T: 0.00
R: 0.08 Q: 0.01
N: 0.00 M: 0.00
YO: Fd: 0.72
Fdu: 0.26

2. Расчет свайного куста и ростверка

Редактор - редактор исходных данных для начинающих пользователей. В окне редактора продублированы в развернутом виде все основные исходные данные и команды, которые представлены в основном окне программы в кратком виде.

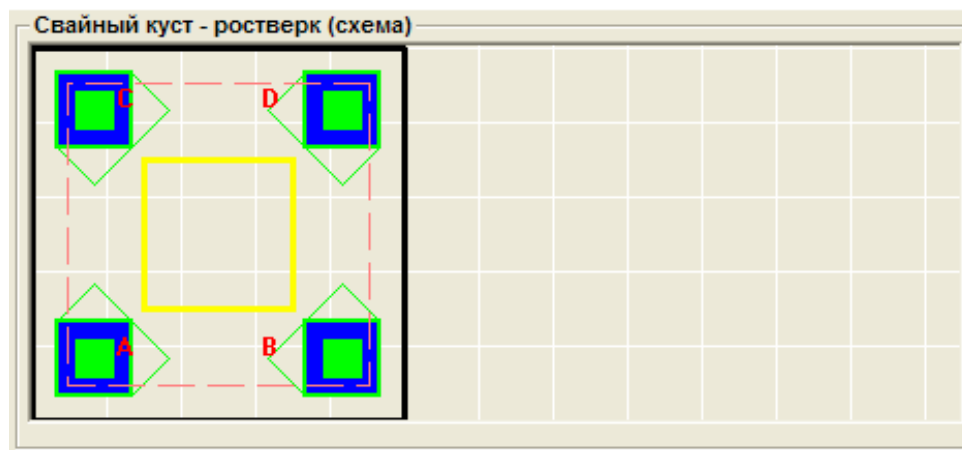

Графическое отображение результатов расчета. Пунктирной линией показана граница продавливания. Тонкая зеленая линия отображает учитывается свая в расчете на поперечную силу при проверке плитной части, например треугольник слева от сваи показывает, что свая учитывается при проверке на поперечную силу вылета плитной части справа. Буквенная индексация угловых свай для проверки на продавливание. Желтый прямоугольник - подколонник ростверка. Если подколонника нет, то нужно задать размер опорной плиты металлической колонны, сечение монолитной колонны и т.д., т.е. сечение элемента, передающего нагрузку на плитную часть ростверка. Линия, соединяющая сваи (см. рисунок ниже) показывает сваи, расстояние между которыми меньше нормативного.




Более яркая линия показывает самое короткое расстояние.

| X, м | Y, м | № |
|------|------|---|
| -0.2 | -0.5 | 1 |
| 0.5 | -0.5 | 2 |
| -0.5 | 0.5 | 3 |
| 0.5 | 0.3 | 4 |

Колонка Куст X-Y

Клик мышкой по рисунку показывает таблицу с координатами свай. Если таблица пустая, то необходимо ее заполнить значениями, нажав на кнопку:



Вы можете менять координаты любой сваи (двойной клик по изменяемому значению), тем самым перемещать их. Вы можете сразу передвинуть весь ряд (горизонтальный или вертикальный) свай. Для этого используйте клик правой кнопки мыши на координате сваи, принадлежащей ряду и задайте смещение. Также можно исключать сваи из куста, для этого вместо цифрового значения координаты нужно ввести знак «-», для возврата сваи в куст введите «+». Если у вас свайный куст индивидуальный, допустим по фактической съемке, то сначала нужно задать стандартный (симметричный) куст и потом его отредактировать, меняя координаты.

Внимание! Использование таблицы с координатами свай допускается только для редактирования расположения свай в кусте, при этом становятся доступными дублирующие команды с префиксом в конце ХУ. Если редактирование автоматически построенного программой симметричного куста не требуется, то не нужно пользоваться таблицей, соответственно она не должна отображаться в окне программы.

Колонка

Переключатель сдвижки вертикального или горизонтального ряда свай

Куст X-Y

Построить куст по измененным координатам

Интерфейс редактора параметров куста свай. Включает кнопки: 'Редактор' (с таблицей координат), 'Куст' (с иконкой куста), 'Подбор куста' (с иконкой куста), 'Подбор куста (авт.)'. Поля ввода: 'Кол-во свай: 2', 'Ростверк X (м): .8', 'Y(м): .8', 'Отн. отм. верха ростверка (м):', 'Кол-во рядов: 1', 'Сторона d (м): 0.63' (с красной кнопкой '200 мм'), 'Xк (м): 0.4', 'Yк (м): 0.8', 'Мах допустимое расстояние между сваями (м): 10'.

Кол-во свай – если вы хотите проверить конкретный куст (ростверк) и вам известно количество свай, то укажите их. Если вы хотите подобрать свайный куст, то необходимо указать МАХ допустимое кол-во свай в кусте. Это может быть число 10, или 20, или 30 и так далее, все зависит от нагрузок. Чем большее значение вы зададите, тем больше вероятность, что куст будет успешно подобран, но тем дольше по времени будет процесс подбора. Вы также можете задать MIN допустимое кол-во свай при подборе, например : 30/10, где 30 – МАХ допустимое, а 10 – MIN допустимое, т.е. при подборе куст со сваями в количестве менее 10 штук и более 30 штук рассматриваться не будет.

Ростверк X (Ростверк Y) – размер стороны ростверка. Если вы хотите проверить конкретный куст (ростверк) и вам известны размеры сторон, то укажите их. Если вы хотите подобрать свайный куст (ростверк), то необходимо указать МАХ допустимые размеры сторон (как минимум на 300мм больше размера подколонника в одну из сторон). Это может быть любое число, за пределы которого программа выходить не будет при подборе. Чем большее значение вы зададите, тем больше вероятность, что куст (ростверк) будет успешно

подобран, но тем дольше по времени будет процесс подбора. Вы можете также ограничить минимальное значение стороны, например, указав значение 6/3 в текстовом поле «Ростверк X», вы задаете программе подобрать ростверк с размером стороны X не менее 3 метров и не более 6 метров.


Отн. отм. верха ростверка – относительная отметка верха ростверка. Используется при работе с геологическими скважинами, расчете осадки, крена и несущей способности сваи по грунту.

Кол-во рядов – если вы хотите проверить конкретный куст (ростверк) и вам известно количество рядов, то укажите его. Если вы хотите подобрать свайный куст, то необходимо указать МАХ допустимое кол-во рядов свай в кусте. Это может быть число 10, или 20, или 30 и так далее, все зависит от нагрузок. Чем большее значение вы зададите, тем больше вероятность, что куст будет успешно подобран, но тем дольше по времени будет процесс подбора.

Сторона (d) – размер стороны квадратной сваи или диаметр буровой

Xk (Yk) – расстояние от края подошвы ростверка до оси крайней сваи вдоль стороны X(Y)


Мах расстояние между сваями - задать максимально допустимое расстояние между сваями. Для чего это нужно? Иногда при небольших нагрузках большой несущей способности сваи и конструктивно большом ростверке программа, выполняя расчет, стремится заложить как можно меньшее кол-во свай, поэтому в кусте, например, могут быть всего 4 сваи с расстояниями между ними 2 или 3 метра и так далее в зависимости от размеров ростверка. Вы можете принудительно уменьшить это расстояние, задавая значение в этом текстовом поле



Заполнить таблицу с координатами свай значениями. Таблица заполняется согласно классической разбивки свай (обычной или шахматной). Если вы вносили изменения в координаты, т.е. передвигали их, то они будут потеряны




Нарисовать куст. Если в полях исходных данных введены значения для подбора, то нарисовать ничего не получится, нужно сначала сделать подбор. Если в полях задано четко количество свай и рядов, то будет прорисован куст с ростверком



Подобрать свайный куст, при этом параметры подбора пользователем напрямую задаются в текстовых полях :

Кол-во свай, Ростверк X (Ростверк Y), Кол-во рядов.



Подобрать свайный куст, при этом параметры подбора программой берутся из верхнего меню программы **Подбор куста.**

100 мм ! - контроль минимально допустимого значения расстояния от края сваи до края ростверка:

- для забивных не менее $0.2d+100\text{мм}$
- для буронабивных не менее 200мм

При расчете значения расстояния от края сваи до края ростверка не учитываются измененные координаты свай в таблице координат свай.

Значения приняты на основании требований ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84) п.4.2 и СП 50-102-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ п.8.3.

Свайный куст подбирается по одному из трех критериев:

- 1) наименьший расход бетона
- 2) наименьшая площадь ростверка
- 3) наименьшая стоимость свайного фундамента

Выбор нужного варианта выполняется в верхнем меню программы **Подбор куста**.

Ростверк : **под колонну (к)** - окно выбора типа ростверка

Для подпорной стены или ленточного ростверка по X размер стороны X является длиной, а Y шириной и наоборот для подпорной стены или ленточного ростверка по Y размер стороны Y является длиной, а X шириной. При подборе куста меняется только размер по ширине. Для ленточного ростверка с сечением в виде тавра необходимо задать высоту стенки тавра **h_{ог}** и толщину стенки **Y** или **X**. Для ленточного ростверка с прямоугольной формой сечения задайте значение **h_{ог}** равным нулю.

Для ленточных ростверков нагрузка на ростверк равномерно распределяется между сваями, независимо от того какой длины задан ростверк и как расположены сваи в конце заданной ленты, но количество свай и их расположение учитывается при расчете ростверка по материалу как многопролетной балки при экспорте в программу GIPRO-ЖБК.


| Nmax | | <input type="checkbox"/> сейсм | Кф.д.ч. | Nmin | | <input type="checkbox"/> сейсм | Кф.д.ч. |
|--------------------|--|---|---------|-----------------------------|--|--------------------------------|---------|
| N (т): | | | 1 | | | | 1 |
| Mx(тм): | | | 1 | | | | 1 |
| My(тм): | | | 1 | | | | 1 |
| Tx (т): | | | 1 | | | | 1 |
| Ty (т): | | | 1 | | | | 1 |
| Комбинации | | Все | | h _{рос/г/гсв} (м): | | | |
| Проверить плиту | | Y | | R/Q/N/M: | | | |
| Проверить плиту XY | | | | R/Q/N/M(eq.): | | | |
| | | Грунт Y (т/м ³) / ф.градус: | | 2/30 | | Полз (т/м ²): 1 | |


Y - подсчет средневзвешенного значения грунта засыпки

Нагрузки на ростверк задаются комбинациями (PCY) - **Комбинации**. При подборе свайного куста программа автоматически выбирает из заданных комбинаций наихудшие варианты,


при которых на угловые сваи действуют МАХ прижим и MIN прижим (отрыв сваи). Если выбранной сочетание является особым (сейсмика), то включается флажок **сейсм.**

Без полез. - значок означает, что расчет выполнен без учета полезной нагрузки.

 - значок означает, что в результате подбора свайного куста определены наихудшие комбинации на Nmax и Nmin.

 - значок означает, что в результате подбора свайного куста не определены наихудшие комбинации по нагрузкам на сваи (процесс подбора либо прерван пользователем на начальной стадии подбора, или не подобран свайный куст). Если свайный куст программа не смогла подобрать в текстовых полях нагрузок будет отображена комбинация, по которой не удалось подобрать свайный куст. Также значок становится активным, когда пользователь меняет нагрузки, или не выполнял подбор свайного куста.

Кф.д.ч. – коэффициент длительной части (учитывается при расчете на трещинообразование)

Все  - список комбинаций (PCY), заданных пользователем. Для расчета только по одной комбинации выберите ее из списка.

Комбинации нагрузок

| Нагрузки | | | | | | Сейсмика |
|----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | Сору | т, тм | кН, кНм | | | |
| № | N, т / к.д.ч. | Mx, тм / к.д.ч. | My, тм / к.д.ч. | Tx, т / к.д.ч. | Ty, т / к.д.ч. | Сейсмика |
| 1 | 75.0 | 15.0 | 0 | 3 | 3.0 | Нет |
| 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | | | Нет |


Кол-во комбинаций : 2 При загрузке нагрузок значение N умножать на (-1) ☐


☒ В последнюю комбинацию включены только постоянные нагрузки ? ☐ К.д.ч.<1.0

☐ К.д.ч.<1.0

Дополнительное значение отрицательной силы трения грунта на сваю Pnd (т):

Схема




GIPRO - Ростверк - Подпорная стена (нагрузки на 1 м.п.)

Дополнительно

Сейсмика

Исходные данные (метры и тонны)

Рв

Мп

Мл

Qп

Qл

0.6

Угол $\rho > 0$ ☒

р, градусы:

Кф.д.ч.

Q1 т/м2:

3.0

2.0

1.0

1.45

3

0.425

Кф.д.ч.

Q2 т/м2: 8.94

СК (ж/д путь)

Засыпка т/м3:

YI ' : 2.0

YII ' : 2

CI ' , CII ' т/м2:

FI ' , FII ' градус:

30.0 30

Нагрузки зеркально

☒

Кoeffициенты длительной части

Рв

Мп

Мл

Qп

Qл

1

1

1

1

1


Задать значения коэффициентов длительной части по каждой нагрузке. Используется при расчете на трещинообразование.

- параметр задается в основном окне

Расчет схемы

Схема

Отчет ☐


Комбинации нагрузок
✕

Нагрузки

Сору
Т, тм
кН, кНм

Сейсмика

| № | q, т/м / к.д.ч | Mx, тм / к.д.ч. | My, тм / к.д.ч. | Tx, т / к.д.ч. | Ty, т / к.д.ч. | Сейсмика |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

Кол-во комбинаций : 2
Ok

При загрузке нагрузок значение N умножать на (-1)

☐
→

→

☐
K


☒ В последнюю комбинацию включены только постоянные нагрузки
 ?

☐ К.д.ч.<1.0

Умножить все нагрузки на заданный коэффициент
 ?


☐ К.д.ч.<1.0

Дополнительное значение отрицательной силы трения грунта на сваю Pnd (т):
 ?

Схема


Дополнительные нагрузки

Нагрузки можно редактировать – двойной клик или нажатие Enter. В колонке **Сейсмика** укажите количество баллов, в случае, если заданная нагрузка является особой.

 К.д.ч. < 1.0 - при включенной настройке дополнительно запрашивается коэффициент длительной части нагрузки. Если к.д.ч. не задан, то принимается программой равным единице.

т, тМ **кН, кНм** - переключатель единиц измерения. Переключатели позволяют задавать нагрузки в различных единицах измерения.

☒ В последнюю комбинацию включены только постоянные нагрузки - для проверки устойчивости, окружающего сваю, необходимо задать последней комбинацией постоянные нагрузки для автоматического вычисления значений M_c и M_t .

Умножить все нагрузки на заданный коэффициент - корректировка заданных нагрузок.

Дополнительные нагрузки

- ввод дополнительных нагрузок.



- загрузка наихудших комбинаций из программы GIPRO – комбинатор нагрузок, позволяющей отобрать из PCY наихудшие комбинации для расчета.





- загрузка комбинаций нагрузок из текстового файла.

Например, можно получив комбинации нагрузок (PCY) в SCADe экспортировать их в Excel, обработать таким образом, чтобы последовательность нагрузок совпадала с таблицей:


N, Mx, My, Tx, Ty.


Если задано значение Pnd, то оно автоматически добавляется к полученной MAX вертикальной нагрузке на сваю.

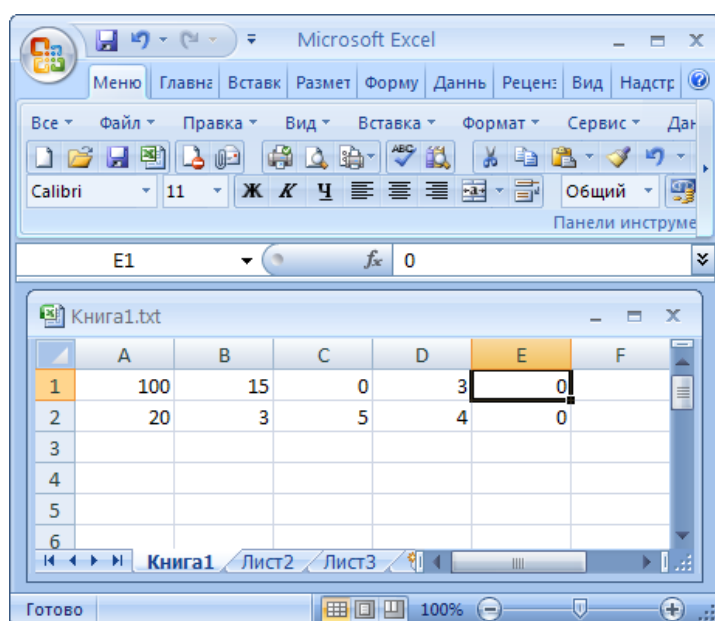

Далее сохраните файл из Excel как текстовый с разделителями табуляции (меню файл – сохранить как) или скопируйте через буфер обмена содержимое таблицы и вставьте в созданный текстовый файл. В Excel должны быть отключено выделение границ ячеек . Либо вы можете самостоятельно в любом текстовом редакторе создать файл. Файлы не должны содержать буквенных обозначений, только цифры (нагрузки). Цифры в текстовом файле могут также быть разделены запятыми. Дробная часть числа должна быть отделена точкой.

Различные варианты текстовых файлов :

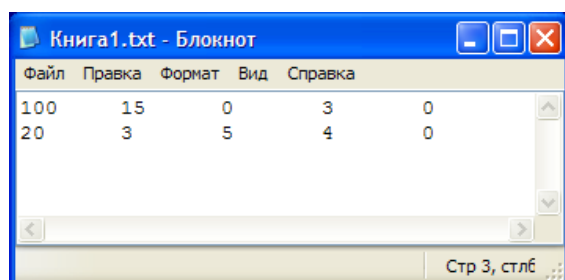

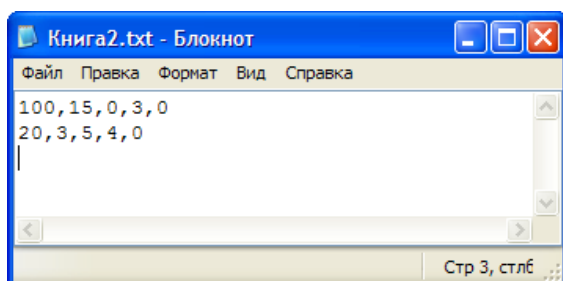

☐ При загрузке нагрузок значение N умножать на (-1) - при загрузке данных из файла при включенной настройке все значения N будут умножаться на (-1).

Сейсмика - простановка сразу во все строки таблицы заданного количества баллов.

Сору - копирование таблицы в буфер обмена.

МАХ количество запоминаемых комбинаций – 20. Тем не менее вы можете загрузить большее количество комбинаций и выполнить проверки по ним, но при переключении на другую марку ростверка комбинации, начиная с 21-ой, позиции будут потеряны.

h_{рос}/h/h_{св} (м): 3/3/4
 R/Q/N/M: 100/15/10/5
 R/Q/N/M(eq.): 100/15/10/5


Грунт γ(т/м³)/ф.градус: 2/30 Полез (т/м²): 1
 Грунт γ(т/м³)/ф.градус: 2/30 Полез (т/м²): 1

- желтый цвет фона означает, что заданы дополнительные нагрузки на уступы ростверка

h_{рос} – высота ростверка

h – заглубление ростверка

h_{св} – длина сваи



Заглубление ростверка всегда необходимо задавать от планировочной отметки, в том числе и в случаях с подвалом. При наличии подвала необходимо правильно задавать объемный вес засыпки на уступах. Так как в программе не оговаривается ростверк находится внутри подвала или по наружной стороне, то объемный вес засыпки лучше задавать с нулевым значением, а нагрузку на уступы от засыпки задать через дополнительные нагрузки на уступы ростверка. Объемный вес засыпки для расчета $R_{грунт}$ под подошвой условного фундамента задается в окне настроек расчета осадки. Для внутренних ростверков подвала нагрузку от засыпки и конструкции пола можно задать также с помощью полезной равномерно распределенной нагрузки.

Если расчет осадки отключен или задано фиксированное значение $R_{\text{грунта}}$ под подошвой условного фундамента и следовательно не выполняется расчет R грунта под подошвой условного фундамента, то заглубление можно задать от отметки пола подвала и при этом объемный вес засыпки следует задавать с учетом конструкции пола подвала. Для крайних ростверков нагрузку от засыпки с одной стороны ростверка выше отметки пола подвала до планировочной отметки следует задать через дополнительные нагрузки на уступы.

Грунт (т/м³)/ Φ , градус – объемный вес и угол внутреннего трения грунта засыпки.

Заданный объемный вес засыпки используется только для расчета нагрузки на ростверк.

Полез (т/м²) – значение полезной нагрузки на поверхности (равномерно распределенной со всех сторон).


Характеристика сваи (задавать абсолютные по модулю значения) по несущей способности: на прижим (**R**), поперечную силу (**Q**), отрыв (**N**) и момент (**M**) с учетом коэффициента надежности. Значения (**R**) и (**N**) зависят от результатов расчета по материалу и несущей способности свай по грунту, а также результатов испытаниями свай. Значения (**Q**), (**M**) зависят от результатов расчета по материалу и проверки устойчивости основания. Значения задаются отдельно для обычных сочетаний и особых. Текущая версия программы позволяет автоматически вычислить значения несущей способности сваи по грунту и выполнять проверку устойчивости основания - смотрите этот раздел далее. При включенной настройке расчета несущей способности сваи по грунту при расчете свайного куста полученная нагрузка на сваю сравнивается не только со значениями (**R**), (**Q**), (**N**) и (**M**), заданными пользователем, но и с полученными значениями F_d и F_{du} , значениями поперечной силы Q и момента M от давления сваи на грунт, а также проверяет устойчивость основания.

Устойчивость основания всегда проверяется для сейсмички и распорных сооружений, в остальных случаях только при включенной дополнительной настройке. В случае расчета ростверка с кустом из двух свай важным параметром является MAX допустимый момент, передаваемый на оголовки свай. Значение момента, передаваемое на оголовки свай отображается в отчете. Рекомендуется для таких кустов включать настройку – всегда выполнять проверку устойчивости основания. При включенной настройке расчета несущей способности сваи по грунту (зондирование) при расчете свайного куста программа при расчете по зондированию вычисляет только параметр (**R**). Если пользователь включил расчет несущей способности сваи по грунту при расчете свайного куста, то MAX значения (**R**), (**Q**), (**N**) и (**M**) следует задавать только исходя из прочности сваи по материалу (при расчете по грунту только по зондированию только параметр (**R**)). В программе также реализован расчет прочности забивной железобетонной сваи по материалу – смотрите раздел далее. При включенной настройке расчета сваи по материалу при подборе свайного куста, свая проверяется по прочности материала, также выполняется расчет на трещинообразование. В результате куст подбирается с учетом обеспечения прочности свай.

При включенной настройке расчета сваи по материалу при подборе свайного куста и расчета несущей способности сваи по грунту при расчете свайного куста параметры (**R**), (**Q**), (**N**) и (**M**) становятся дополнительными критериями при подборе свайного куста и пользователь может их на свое усмотрение завязать – т.е. подбор куста будет произведен по результатам произведенных расчетов несущей способности сваи по грунту и материалу или занизить – т.е. выставить как дополнительный ограничитель MAX допустимых значений (**R**), (**Q**), (**N**) и (**M**). При отключенных настройках расчета сваи по материалу при расчета свайного куста и расчета несущей способности сваи по грунту при расчете свайного куста параметры (**R**), (**Q**), (**N**) и (**M**) становятся единственными критериями при подборе свайного куста. Расчет сваи по материалу автоматически производится только подборе свайного куста и включенной настройке расчета сваи по материалу при подборе свайного куста. При проверке куста (ростверка) командами **проверить плиту** и **армир** расчет армирования сваи не производится.

При расчете на сочетание MIN значение полезной нагрузки на поверхности не учитывается при включенной настройке в меню **Дополнительно**.

☐ **Отчет** - после выполнения расчета генерация отчета



Расчет заданного свайного куста и ростверка (без расчета армирования)

Проверить плиту – расчет на комбинацию, выбранный пользователем (или все комбинации).

Проверить плиту XY – расчет на комбинацию, выбранный пользователем (или все комбинации). Координаты свай берутся из таблицы координат

Если в таблице координат пользователь не вносил изменения (двигал или убирал сваи), то результаты расчета на одно и тоже сочетание у команд **Проверить плиту** и **Проверить плиту XY** будут одинаковыми.



Переключатель окон результатов расчета



Расчет заданного свайного куста и ростверка (без расчета армирования) с показом вертикальных нагрузок на сваю

Сваи MAX – расчет на сочетание Nmax

Сваи MIN – расчет на сочетание Nmin

Сваи XY MAX – расчет на сочетание MAX. Координаты свай берутся из таблицы координат

Сваи XY MIN – расчет на сочетание MIN. Координаты свай берутся из таблицы координат

K_№ – расчет на сочетание выбранное пользователем

K_№ – расчет на сочетание выбранное пользователем. Координаты свай берутся из таблицы координат.




- количество подколонников.

Окно выбора количества подколонников :

Подколонник

Нагрузка на ростверк



| N(p), т / к.д.ч | Mx(p), тм / к.д.ч | My(p), тм / к.д.ч | Tx(p), т / к.д.ч | Ty(p), т / к.д.ч | Отчет |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| -1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | + |
| | | | | | |

Количество подколонников - **4**

Размеры

Расстояние по осям симметрии подколонников: **?**

Xп (мм) : **1000**

Yп (мм) : **1000**

Расчет подколонника

☒ Нагрузки на подколонник вычислить от заданных центрально N, Mx, Tx, My, Ty

☐ Отчет Nmax ☒ Отчет Nmin

☐ Нагрузки на подколонник взять из таблицы дополнительных нагрузок на подколонник

Таблица дополнительных нагрузок на подколонник


Коэффициент длительной части меньше 1.0 ☐

Загрузить дополнительные нагрузки на подколонник из текстового файла

Загрузить дополнительные нагрузки на подколонник из комбинатора нагрузок

При загрузке нагрузок из текстового файла значение P(p) умножать на (-1) ☐

Нагрузка на подколонник



При количестве подколонников более одного программа при расчете самого подколонника по материалу преобразует нагрузку, приведенную к центру подошвы ростверка и также дополнительно берет нагрузки на подколонник из таблицы дополнительных нагрузок на подколонник. Параметры расчета можно регулировать настройками :

Нагрузки на подколонник

☒ вычислить от заданных центрально N, Mx, Tx, My, Ty

☐ Отчет Nmax ☒ Отчет Nmin

☐ Нагрузки на подколонник взять из таблицы дополнительных нагрузок на подколонник

Если в строительном задании нагрузки на фундамент изначально заданы на каждый подколонник, то для вычисления нагрузки приведенной к центру подошвы фундамента используйте GIPRO – Комбинатор нагрузок.

При формировании отчета в него включается расчет на Nmax или Nmin, либо на заданную дополнительную нагрузку, если в колонке отчет стоит знак «+».

База: **БШ1** - список анкерных баз. Учитывается только при назначении фактических марок.

- номер скважины, по которой вычисляются грунтовые слои под подошвой условного фундамента и ростверка.

3. Армирование ростверка и дополнительные исходные данные

Расчет армирования ростверка.

Армир – расчет на сочетание указанное пользователем или все сочетание. При расчете на все сочетания программы подбирает армирование, удовлетворяющее всем сочетаниям.

Армир ХУ – тоже что и **Армир**, только координаты свай берутся из таблицы координат

Если в таблице координат пользователь не вносил изменения (двигал или убирал сваи), то результаты расчета на одно и тоже сочетание у команд **Армир** и **Армир ХУ** будут одинаковыми.

Переключатель координат свай, которые будет использоваться в расчете при подборе высоты подколонника.

- задайте высоту подколонника.

Высоту подколонника от плитной части вы можете задать или подобрать, т.е. зная высоту ростверка программа может подобрать минимальное значение высоты плитной части, удовлетворяющей проверочным расчетам. Нажав значок **?**, вы получите максимально допустимое значение высоты подколонника (минимально допустимую толщину плитной части). Подбор производится с учетом всех заданных пользователем комбинаций.

Если у ростверка под колонну нет подколонника ($h_{ог}=0$), то нужно в качестве размера подколонника задать размер опорной плиты металлической колонны, сечение монолитной колонны и т.д., т.е. сечение элемента, передающего нагрузку на плитную часть ростверка. Это необходимо для выполнения проверок по плитной части ростверка.


В случае незначительной высоты подколонника, когда подколонник не работает как внецентренно сжатый элемент, рекомендуется размеры подколонника в плане для проверки армирования плитной части задавать равными размерам опорной плиты металлической колонны.

Если у ленточного ростверка нет вертикальной стенки ($h_{ог}=0$), т.е. сечение ростверка прямоугольное, а не тавровое, то нужно в качестве размера ширины стенки задать размер ширины надфундаментной конструкции, например кирпичной или бетонной стены, опирающейся на ростверк и т.д., т.е. сечение элемента, передающего нагрузку на плитную часть ростверка. Это необходимо для выполнения проверок по плитной части ростверка.

Размеры опорной пластины металлической колонны



- параметры косвенного армирования



При несимметричном расположении свай имеет значение направление действия момента и боковой силы, так как одна и та же свая будут по разному загружена. Программа всегда расставляет сваи симметрично, несимметричное расположение может возникнуть, если пользователь вручную начнет передвигать (убирать) сваи, в этом случае необходимо менять направление, чтобы найти наилучший вариант загрузки свай


☐ Mx и My в обоих направлениях

При расчете ростверка на армирование процесс поиска наилучшего направления действия сил при несимметричном расположении свай можно автоматизировать, включив данную опцию

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Combo1 | Rs(кг/см ²): 3750 (A-III10-40) | % арм: 0.1 |
| Rb т/м ² : | Шаг2,мм: 200 | Combo |
| Rbt т/м ² : | a (см): 5 | Диаметр <input type="checkbox"/> |
| Rb,ser(т/м ²): | Rs,ser (кг/см ²): 4000 (A-III10-4) | Кол-во: X: 300 |
| Rbt,ser(т/м ²): | Combo | Rsw(кг/см ²): 1800 (A-I) |
| Eb(т/м ²): | Combo | 300 Combo |

Исходные данные по материалу : класс бетона, класс арматуры, шаг арматуры в подошве и хомутов в подколоннике, минимальный процент армирования, расстояние от грани бетона до оси стержней в подколоннике и плите (задается для арматуры подколонника, верхней сетки и если нет заделки свай в плиту, то и для нижней сетки), принятый диаметр сетки в подошве и диаметр хомутов в подколоннике. При отключенной опции **Диаметр** при расчете армирования программа автоматически сама выбирает диаметр стержней (кроме обязательно заданного диаметра нижней сетки). При включенной опции пользователь может самостоятельно задать диаметр.

Заданный диаметр нижней сетки учитывается программой при проверке достаточности анкеровки нижней сетки при проверке плиты командами:



При выполнении расчета армирования плиты программа проверяет заданный диаметр. Если по результатам расчет армирования необходимо изменение диаметра нижней сетки, то после изменения диаметра нижней сетки необходимо повторно выполнить проверочный расчет достаточности анкеровки командой **ПРОВЕРИТЬ ПЛИТУ**.

Если пользователь задает минимальный процент армирования нулевой, то процент армирования не учитывается. Если для восприятия расчетного момента достаточно

бетонного сечения и минимальный процент задан нулевой, то программа автоматически принимает минимальный процент 0.1%. Если по расчету требуется количество стержней меньше, чем требует того минимальный процент армирования, то программа будет выдавать сообщение о невыполнимости требования минимального процента армирования. Процент армирования можно задавать отдельно для подколонника / плитной части, например: 0.1/0.05. Для подколонника процент армирования принимается по площади стержней, расположенных по одной рабочей грани для каждого направления.

Кол-во:
X: 300
Y: 300

X: - количество стержней по грани X в подколоннике (0 – автоматически принимать количество)

Y: - количество стержней по грани Y в подколоннике (0 – автоматически принимать количество)

| Подколонн. Мх | | | Подколонн. Му | | | Плита Мх | | | | Плита Му | | | | | |
|---------------|--------|-----|---------------|--------|-----|----------|------|-----|------|----------|----|------|-----|------|-----|
| д | Кол-во | Шаг | д | Кол-во | Шаг | д | Верх | Шаг | Низ | Шаг | д | Верх | Шаг | Низ | Шаг |
| 6 | | | 6 | | | 6 | дост | | дост | | 6 | нет | | дост | |
| 7 | | | 7 | | | 7 | аточ | | аточ | | 7 | расч | | аточ | |
| 8 | | | 8 | | | 8 | но | | но | | 8 | етно | | но | |
| 9 | | | 9 | | | 9 | бето | | бето | | 9 | го | | бето | |
| 10 | | | 10 | | | 10 | ннот | | ннот | 200 | 10 | усил | | ннот | 200 |
| 12 | 10 | 55 | 12 | 3 | % | 12 | о | | о | 200 | 12 | ия | | о | 200 |
| 14 | 8 | 71 | 14 | 3 | 250 | 14 | сече | | сече | 200 | 14 | | | сече | 200 |
| 16 | 7 | 83 | 16 | 3 | 250 | 16 | ния | | ния | 200 | 16 | | | ния | 200 |
| 18 | 5 | 125 | 18 | 3 | 250 | 18 | | | | 200 | 18 | | | | 200 |
| 20 | 5 | 125 | 20 | 3 | 250 | 20 | | | | 200 | 20 | | | | 200 |
| 22 | 4 | 166 | 22 | 3 | 250 | 22 | | | | 200 | 22 | | | | 200 |
| 25 | 3 | 250 | 25 | 3 | 250 | 25 | | | | 200 | 25 | | | | 200 |
| 28 | 3 | 250 | 28 | 3 | 250 | 28 | | | | 200 | 28 | | | | 200 |
| 32 | 3 | 250 | 32 | 3 | 250 | 32 | | | | 200 | 32 | | | | 200 |
| 36 | 3 | 250 | 36 | 3 | 250 | 36 | | | | 200 | 36 | | | | 200 |
| 40 | 3 | 250 | 40 | 3 | 250 | 40 | | | | 200 | 40 | | | | 200 |

Результаты армирования. По каждому диаметру можно посмотреть какое количество стержней необходимо установить для обеспечения прочности сечения.

Текущий (принятый в расчете) диаметр проверяется на трещинообразование. Принятый диаметр можно увидеть в отчете программы, либо напрямую задать диаметры, включив флажок ☒ Диаметр .

< $25+d$ – шаг арматуры меньше допустимого (25мм + диаметр арматуры)



< $30+d$ – шаг арматуры меньше допустимого (30мм + диаметр арматуры)

< d – стержни налезли друг на друга

< $2d$ – шаг арматуры меньше допустимого (два диаметра арматуры)

% – требуемое количество стержней по расчету не удовлетворяет минимальному % армирования

При расчете армирования ленточного ростверка в зависимости от заданной высоты стенки ленточного ростверка открывается одно из окон:

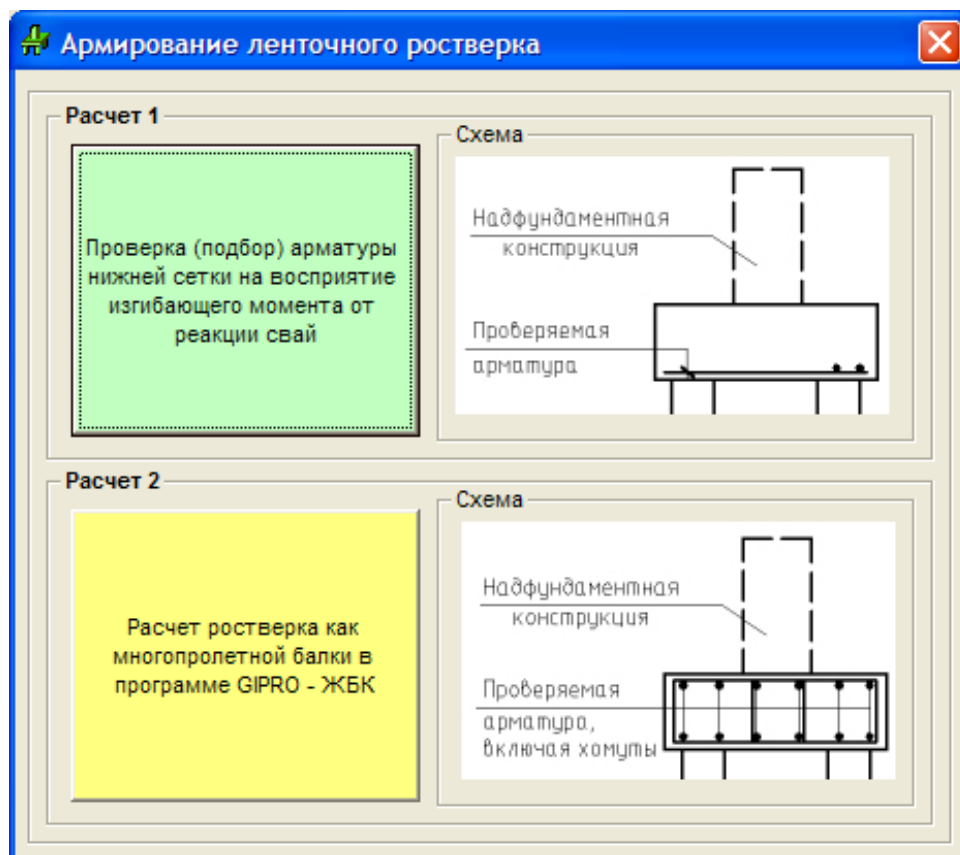

4. Верхнее меню программы

| Файл | Порядок свай | Отношение сторон | Дополнительно | Тип сваи |
|--|--------------|------------------|---------------|----------|
| Открыть файл | | | | |
| Сохранить файл | | | | |
| Сохранить как | | | | |
| Назначение фактических марок и расход материалов | | | | Ctrl+M |
| Вставить таблицу нагрузок в автокад | | | | |
| Открыть DWG Конструктор | | | | Ctrl+D |
| Жесткостные характеристики | | | | |

Открыть, сохранит, сохранить как – файловые операции.

Все данные программа сохраняет в файл с расширением **SVA**. Если заданы точки зондирования, то программа сохраняет данные с точками зондирования в дополнительный файл с расширением **DAT**, при этом к названию файла добавляется префикс **_zond_sys**.

Назначение фактических марок и расход материалов – смотри раздел [Назначение марок](#).

Вставить таблицу нагрузок в автокад – смотрите раздел [Экспорт нагрузок в автокад](#)

Открыть DWG конструктор – работа в DWG-конструкторе

Жесткостные характеристики :

Данный пункт меню позволяет сформировать в папке программы файл жесткости.txt с жесткостными характеристиками на перемещения и повороты.

Жесткостные характеристики для типа КЭ-51 (Scad)

Критерий выбора жесткостной характеристики

- ☐ Выбирать минимальное значение
- ☐ Выбирать максимальное значение
- ☒ Выбирать значение характеристики для нагрузки с максимальным значением

☐ При расчете характеристики для перемещений по вертикали учитывать собственный вес ростверка и грунт на уступах ростверка

☐ При расчете характеристики для перемещений по вертикали учитывать пригруз не менее заданного, с индивидуальным значением для каждого ростверка для получения равных осадок по каждому ростверку от полученного значения пригруза

Пригруз, т:

☐ Для нулевых значений характеристик для перемещений по горизонтали и поворотов (при нулевом значении нагрузки) принимать значения равными характеристикам, вычисленным в перпендикулярной плоскости

Найти MIN нагрузку (N)

Отчет

- ☐ Включить в отчет характеристики для каждого РСН на ростверк
- ☒ Включить в отчет характеристики по заданному критерию выбора

Дополнительно

- ☐ Включить в таблицу марки ростверков
- ☐ Включить в таблицу оси здания (сооружения)
- ☒ Включить в таблицу марки ростверков и оси

☐ Объединить в одно значение вес ростверка (пригруз) и внешнюю нагрузку

☐ Включить в отчет жесткостные характеристики на поворот и горизонтальные перемещения

Выполнить расчет

Значения характеристик можно использовать, например, для моделирования работы основания для выполнения расчета каркаса здания с учетом работы основания. Например, в программе Scad, используя 51-ый можно выполнить такой расчет, при этом рекомендуется использовать только жесткостные характеристики по перемещению вдоль вертикальной оси.

Жесткостные характеристики для углов поворота и горизонтальных перемещений в программе даны справочно и их использование ограничено, учитывая что при их вычислении приняты следующие ограничения :

- 1) Расчет жесткостной характеристики на поворот выполнен делением действующего момента в уровне подколонника ростверка на угол поворота, при этом угол поворота, вычисляется по крену вычисленному от момента, вычисленного с учетом действия горизонтальной силы.
- 2) При расчете жесткостной характеристики на горизонтальное перемещение не учитывается работа грунта по боковой поверхности ростверка. Значение этой характеристики получено делением значения горизонтальной нагрузки на значение горизонтального перемещения верха подколонника от крена ростверка.




Рис.7. Схема крена жесткого сооружения $i = (s_2 - s_1) / L$

(рисунок из пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83)

Внимание! При включенной настройке вывода в отчет осей здания каждая марка ростверка должна быть нанесена на схему расположения и после это выполнен расчет ростверка.

Жесткостные характеристики по вертикальному перемещению можно вычислять с учетом или без учета собственного веса свайного фундамента, а также с учетом заданного пользователем пригруза. Это необходимо использовать в случае, если на фундаменты действуют выдергивающие нагрузки, при этом рекомендуется:

- 1) Выполнять расчет жесткостных характеристик по вертикальному перемещению с учетом пригруза, задавая в качестве пригруза МАХ выдергивающую нагрузку на свайный фундамент
- 2) в расчетном комплексе, к котором выполняется расчет каркаса, создавать постоянное дополнительное загрузку, равное пригрузу

При соблюдении этих рекомендаций жесткостные характеристики вычисляются таким образом, чтобы от пригруза осадки свайных фундаментов были равными.

| Порядок свай | Отношение сторон | Дополнительно | Тип сваи | Трещины |
|-------------------------------------|---|---------------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Обычный | | | |
| | Шахматный | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | При подборе куста учитывать обычный и шахматный порядок | | | |

Схема формирования свайного куста. Также можно задать учет обычной и шахматной раскладки при подборе свайного куста.

| Отношение сторон | Дополни |
|--|---------|
| Произвольно | |
| Не более 1 (квадрат) | |
| Не более 1.5 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Не более 2 | |

При подборе (расчете) свайного куста программа соблюдает заданное соотношение сторон ростверка

| Дополнительно | Тип свай | Трещины | Скважины | Осадка | Схема | Подбор куста | Помощь |
|---|----------|---------|----------|--------|-------|--------------|--------|
| 2.5 (т/м3) - Объемный вес ж/б ростверка | | | | | | | |
| 2.5 (т/м3) - Объемный вес ж/б свай | | | | | | | |
| Показать комментарий | | | | | | | |
| Запомнить комментарий | | | | | | | |
| 300 (мм) - Шаг сетки | | | | | | | |
| Вычисление F_u и F_d свай при динамических испытаниях | | | | | | | |
| Вычисление F_u и F_d свай по результатам зондирования | | | | | | | |
| ✓ Выполнять расчет достаточности анкеровки нижней сетки в плитной части | | | | | | | |
| ✓ Выполнять расчет на косвенное армирование подколонника | | | | | | | |
| Выполнять расчет внецентренно сжатого подколонника на чистый изгиб | | | | | | | |
| ✓ Всегда армировать подколонник (исключать бетонные сечения) | | | | | | | |
| ✓ Полезная нагрузка может иметь нулевое значение | | | | | | | |
| Просмотр расчета значения γ_c для текущей марки ростверка (как для условного фундамента) | | | | | | | |
| 1.1 - Коэффициент приведения расчетных нагрузок к нормативным | | | | | | | |
| 3 - количество резервных копирований при перезаписи файлов с расчетом (*.sv#) | | | | | | | |
| Допускать MIN расстояние между осями забивных свай-стоек $1.5d$ | | | | | | | |
| Учитывать разнонаправленность момента и боковой силы | | | | | | | |
| Не учитывать при расчете значения F_d | | | | | | | |
| Не учитывать при расчете значения F_{du} | | | | | | | |
| Редактировать | | | | | | | |

Объемный вес ж/б ростверка – используется при вычислении собственного веса ростверка
Объемный вес ж/б ростверка – используется при вычислении собственного веса свай

Комментарии – пользователь может оставлять свои комментарии к расчету, введя текст в текстовое поле «Результаты расчет/Комментарий» и затем выбрав пункт меню «**Запомнить комментарий**»

Шаг сетки – шаг вспомогательной сетки при прорисовке свайного куста

F_u и F_d свай – вычисление сопротивления F_u и несущей способности F_d по результатам динамических испытаний и зондирования

Выполнять расчет внецентренно сжатого подколонника на чистый изгиб – выполнение дополнительного расчета сжатого подколонника без учета вертикальной силы (как изгибаемого элемента)

Выполнять расчет на косвенное армирование подколонника – откл/вкл расчет

Всегда армировать подколонник (исключать бетонные сечения) – если в результате расчета бетонное сечение несет нагрузку без арматуры, то программа все равно установит арматуру по заданному моменту с учетом заданного процента армирования.

Полезная нагрузка может иметь нулевое значение – настройку следует отключить, если полезная нагрузка имеет постоянную величину во времени. При включенной настройке расчет делается на все комбинации как с полезной, так и без нее.


Коэффициент приведения расчетных нагрузок к нормативным - в программе все нагрузки задаются расчетными. Для приведения к нормативным нагрузкам укажите переводной коэффициент. Нормативные нагрузки используются для расчета на трещинообразование и для расчета напряжений под подошвой условного фундамента (при расчете осадки).

Количество резервных копирований – при сохранении расчета программа сохраняет файл с расширением SVA. В файле с расширением SV0 всегда хранится копия вчерашней работы, в файлах с расширениями SV1...SV9 хранятся копии файлов предыдущих сохранений (если заданное количество резервных копирований больше нуля).

Допускать минимальное расстояние между осями забивных свай-стоек 1.5d – при отключенной настройке принимается для всех забивных свай 3d.


Учитывать разнонаправленность момента и боковой силы – при расчете ростверка заданные значения момента (M) и боковой силы (T) принимаются всегда направленными в одном направлении. Если направления различны, то для учета разнонаправленности следует использовать знак минус и включить данную настройку. Какое направление является положительным, а какое отрицательное можно посмотреть в легенде в окне задания [дополнительных нагрузок](#) на ростверк.

Не учитывать при расчете значение Fd (Fdu) – при включенной настройке программа при расчете свайного куста игнорирует полученное значение Fd (Fdu), т.е. проверка выполняется только по заданному значению R (N) и результатам расчета по зондированию:




Данный режим необходим для расчета сваи по заданному значению R(N), при этом расчет несущей способности сваи по грунту выполняется (если его активировал пользователь) для вычисления усилий в свае и дальнейшего расчета армирования сваи. Настройки запоминаются для каждой марки ростверка индивидуально.

Редактировать – редактирование исходных данных сразу по всем ростверкам.



Укажите ваш вариант



Настройки – открытие нового окна с настройками по расчету осадки.

Просмотр отчета – запуск программы GIPRO-осадка и экспорт данных в эту программу. Нагрузки на сваи передаются в программу с учетом посчитанных и заданных значений отрицательной силы трения грунта по свае.

Подбор куста

Помощь

Справка

30 - МАХ количество свай

6.0 - МАХ размер X, м

6.0 - МАХ размер Y, м

10 - МАХ количество рядов

Подбирать кусты с двумя сваями

☒ Подбирать кусты по наименьшему расходу бетона на ростверк и сваи

Подбирать кусты по наименьшей площади подошвы ростверка

Подбирать кусты по наименьшей стоимости свайного фундамента (куст + ростверк)

Стоимость материалов и работ

Данные по МАХ значениям из меню **Подбор куста** используются при автоматическом подборе куста командой **Подбор куста (авт.)**. Настройка о подборе кустов из двух свай и критерий подбора куста учитывается при подборе куста командами **Подбор куста** и **Подбор куста (авт.)**.

Пункт стоимость материалов и работ открывает окно:

Разработка грунта за 1000м3

| Категория | Стоимость |
|-----------|-----------|
| 0 | 0 |
| 1 | 4417 |
| 2 | 5433 |
| 3 | 7110 |
| 4 | 9065 |
| 5 | 11880 |
| 6 | 14906 |
| 7 | 30530 |

Забивка свай за 1 м.п.

| Категория | Сваи до 6м | Сваи до 8м | Сваи до 12м | Сваи до 16м |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 718 | 683 | 500 | 511 |
| 2 | 817 | 897 | 748 | 730 |

Вывоз грунта за 100 тонн

| На 3 км | На 5 км | На 10 км | На 15 км |
|---------|---------|----------|----------|
| 598 | 833 | 1421 | 1666 |

Бурение

☒ Высокоскоростное
 ☐ Низкоскоростное

Устройство буронабивных свай высокоскоростным бурением за 1м3

| Категория | D <= 750мм | D <= 1000мм | D <= 1200мм | D <= 1500мм |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7575 | 4497 | 3881 | 2795 |
| 2 | 9600 | 5603 | 4809 | 3366 |
| 3 | 16797 | 9531 | 8122 | 5415 |
| 4 | 22959 | 12975 | 11021 | 7394 |
| 5 | 30564 | 17288 | 14650 | 9834 |
| 6 | 41412 | 23469 | 19806 | 13593 |
| 7 | 51731 | 29200 | 24609 | 16604 |

Бетон за 1м3

| B10 | B12.5 | B15 | B20 | B25 | B30 | B35 | B40 | B45 | B50 | B55 | B60 | Заданный |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|----------|
| 571 | 592 | 612 | 653 | 674 | 697 | 720 | 748 | 975 | 1077 | 1178 | 1280 | 612 |

Устройство буронабивных свай низкоскоростным бурением за 1м3

| Категория | D <= 630мм | D <= 720мм | D <= 820мм | D <= 1020мм |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1326 | 1012 | 903 | 785 |
| 2 | 1326 | 1012 | 903 | 785 |
| 3 | 2260 | 1809 | 1525 | 1397 |
| 4 | 4132 | 3360 | 2721 | 2647 |
| 5 | 7321 | 6126 | 5105 | 4891 |
| 6 | 11858 | 9928 | 8717 | 7804 |
| 7 | 16012 | 13501 | 11574 | 11088 |

Параметры оптимизации

☐ Обратную засыпку выполнять извлеченным грунтом
 ☒ Учитывать вывоз грунта на 3 км

Перебираемые сечения забивных свай

☐ 300 мм
 ☐ 350 мм
 ☐ 400 мм

☐ Учитывать водопонижение

Перебираемые сечения буронабивных свай при подборе куста

☐ 600 мм
 ☐ 620 мм
 ☐ 700 мм
 ☐ 730 мм
 ☐ 750 мм
 ☐ 800 мм
 ☐ 880 мм
 ☐ 1000 мм
 ☐ 1030 мм
 ☐ 1080 мм
 ☐ 1180 мм
 ☐ 1200 мм
 ☐ 1280 мм
 ☐ 1300 мм
 ☐ 1350 мм
 ☐ 1480 мм
 ☐ 1500 мм

Расход арматуры в кг на 1 м3 ростверка:

50

на 1 м3 буронабивной сваи:

50

Бетонирование ростверка за 1м3

| До 3 м3 | До 5 м3 | До 10 м3 | До 25 м3 | Более 25 м3 |
|---------|---------|----------|----------|-------------|
| 340 | 270 | 214 | 157 | 128 |

Прочее



| Устройство обратной засыпки за 1000м3 | Материал обратной засыпки за 1м3 | Арматура за 1т | Сборная ж/б свая за 1м3 | Коефф. инфляции | Водопонижение на 1 ростверк |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 480 | 14 | 7700 | 1800 | 5,44 | 100 |

При подборе сечения сваи принимать расстояние от края сваи до края ростверка, мм:

100

В окне можно менять расценки и настройки оптимизации.

5. Расчет нескольких ростверков



В программе возможен расчет нескольких ростверков одновременно. Программа запоминает для каждого ростверка все настройки, включая необходимые пункты верхнего меню. Двойной клик по марке открывает окно с комбинациями нагрузок.


Внимание! Если вы меняете какие-либо данные по ростверку (например размер сваи, длину сваи и прочее) и хотите немедленно посмотреть изменения на схеме расположения, то для этого предварительно кликните по марке этого ростверка в таблице марок ростверков для фиксации изменений.




- изменение размеров окна



- переключатель команд




- режим расчета всех ростверков. Для расчета каждой марки ростверка инициируется выполнение команды **проверить плиту**.



- режим подбора кустов для всех ростверков. Для подбора инициируется выполнение команды **подбор куста (авт.)**.

В таблице марок ростверков высокие ростверки отображаются на белом фоне.

6. Назначение типа сваи (стойка или висячая). Класс бетона сваи



- выберите сваи-стойки или висячие сваи (используется при расчете осадки и крена). Если включена настройка расчета несущей способности сваи по

грунту при расчете свайного куста тип сваи по контакту с грунтом принимается автоматически по результатам расчета F_d свай.

Бетон сваи
B15

- выберите класс бетона сваи

7. Коэффициенты использования и результаты расчета по осадке

| | | |
|--|-----------------|---------|
| Упл: - | C: 0,00 | Хпл: - |
| Уплд: - | N: 0,99 | Хплд: - |
| | Q: 0,27 | |
| | As: 1,00 | |
| | Tп: 0,85 | |
| | Tк: 0,00 | |
| C: 271,7 | | |
| Q: 0,26 M: 0,50 ПРо: 0,24 ПРс: 0,31 A: 0,86 Tп: 0,00 Tк: 0,00 | | |
| | R: 0,86 Q: 0,02 | |
| | N: 0,00 M: 0,09 | |
| | УО: - Fd: 0,64 | |
| | Fdu: - | |

Клик по картинке вызывает таблицу с расшифровкой коэффициентов использования :

| Коэффициенты использования | | |
|---|----------------------|--------|
| Параметр | Козф. | Сигнал |
| Местная прочность подколонника (C) | 0.00 | |
| Прочность подколонника на внецентренное сжатие (растяжение) (N) | 0.42 | |
| Прочность подколонника на поперечную силу без учета поперечной арматуры (Q) | 0.27 | |
| Площадь сечения арматуры (As) | 0.85 | |
| Продолжительное раскрытие трещин в подколоннике (Tп) | 0.88 | |
| Кратковременное раскрытие трещин в подколоннике (Тк) | 0.00 | |
| Прочность плиты на поперечную силу без поперечной арматуры (Q) | 0.09 | |
| Прочность плиты на действие изгибающего момента (M) | 0.80 | |
| Прочность плиты на продавливание подколонником (ПРо) | 0.03 | |
| Прочность плиты на продавливание угловой свайей (ПРс) | 0.21 | |
| Достаточность анкеровки арматуры в плите (A) | 0.00 | |
| Продолжительное раскрытие трещин в плите (Tп) | M < M _{crс} | |
| Кратковременное раскрытие трещин в плите (Тк) | M < M _{crс} | |
| МАХ допустимая нагрузка на сваю (R, заданная пользователем) | 0.13 | |
| МАХ допустимая нагрузка на сваю (Q, заданная пользователем) | 0.05 | |
| МАХ допустимая нагрузка (отрыв) на сваю (N, заданная пользователем) | 0.00 | |
| МАХ допустимая нагрузка на сваю (M, заданная пользователем) | 0.32 | |
| Устойчивость основания (УО) | - | |
| Несущая способность сваи по грунту на прижим с учетом γ_k | 0.49 | |
| Несущая способность сваи по грунту на отрыв с учетом γ_k | - | |

При неудовлетворительном результате расчета подколонника по моменту (при включенной настройке в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНО проверки на чистый изгиб внецентренно сжатого подколонника) , когда $A_m \geq A_r$ значение коэффициента использования M отображается

восклицательным знаком и расчет на эту комбинацию на внецентренное сжатие не производится.

Коэффициент Q_a отображается в случае, если по расчету требуется установка поперечной арматуры в подколонтнике, для заданного пользователем количества поперечных стержней (если заданное количество стержней больше нуля). Количество стержней поперечной арматуры в сечении подколонтника можно задать в окне редактора - Редактор.

Коэффициенты использования по требуемой длине анкеровки арматуры :

| | |
|-----------|-----------|
| Упл: 0,51 | Хпл: 0,21 |
| Упл: 1,16 | Хпл: 0,49 |

Для нижнего сечения подколонтника :

Хпл – анкеровка арматуры подколонтника по грани X в подколонтник

Хпл – анкеровка арматуры подколонтника по грани X в плитную часть

Упл – анкеровка арматуры подколонтника по грани Y в подколонтник

Упл – анкеровка арматуры подколонтника по грани Y в плитную часть

Расчет требуемой длины анкеровки производится по пособию к СП 52-101-2003 раздел 5 формулы 5.1...5.3 и СП 63.13330.2012 формулы 10.1...10.3. При расчете принято армирование горячекатаной и термомеханически упрочненной арматурой периодического профиля (классов А300, А400 и А500).

Коэффициенты использования по требуемой длине анкеровки являются информационными для пользователя и не влияют на расчет самого ростверка и основания (выбор программой окончательного варианта). Вычисление коэффициентов использования выполняется только, если пользователь задал диаметр и количество стержней в подколонтнике.

| | |
|---|---|
| Осадка: 1,9мм | R _{гр} : 85,1т/м ² |
| Крен M _x : 0,01914 | Крен M _y : - |
| G _{max,x} : 34,6т/м ² | G _{max,y} : 17,3т/м ² |
| G _{ср} : 17,3т/м ² | G _{max} : 34,6т/м ² |

Осадка – осадка ростверка (сваи), детали расчета смотрите в отчете по расчету осадки.

R_{гр} – расчетное сопротивление грунта под подошвой условного фундамента.

Крен M_x – крен вдоль стороны X

Крен M_y – крен вдоль стороны Y

G_{max,x} – МАХ краевое напряжение

G_{max,y} – МАХ краевое напряжение

G_{ср} – среднее напряжение под подошвой условного фундамента

G_{max} – МАХ угловое напряжение под подошвой условного фундамента

Детали расчета условного фундамента смотрите в отчете.

C: 271,7 - стоимость строительства в тыс. рублей

8. Расчет осадки

Настройки по расчету осадки :

Осадка

☒ Выполнять расчет осадки
☒ Выполнять расчет крена
☐ Выполнять расчет просадки

Подбирать свайный куст с учетом MAX допустимых :

☐ Осадки ☐ Крена

MAX осадка, мм : 80
MAX крен : 0.005

Норматив

☒ СНиП 2.02.01-83
☐ СП 50-101-2004
☐ СП 22.13330.2011
☐ СП 24.13330.2011

Толщина слоя при разбивке основания, м : 0
Толщина слоя автоматически ☒

При расчете условного фундамента принять под подошвой:

Rгрунта, т/м2 : 0
(0-вычислять автоматически)

Подсчет Rгру

Конструктивная схема

Здание с гибкой схемой ☒ ? Длина здания, м :
Подвал ☐ ? Высота здания, м :

Грунты

Прочностные характеристики грунта
☐ (с и фи) определены непосредственными испытаниями
☒ Прочностные характеристики грунта (с и фи) приняты по таблицам приложения "Б" СП22.13330.2011

Подвал

hs, м :
hcf, м :
Удельный вес конструкции пола Ycf, т/м3 :
Объемный вес засыпки YII, т/м3 : 2

Схема

Глубина
Засыпка

При расчете осадки

☐ учитывать влияние соседних фундаментов ?
Радиус зоны влияния : ?
☒ $R = K1 * Hc$ (глубина сжимаемой толщи)
K1 : 1.3
☐ $R = K2 * (h + h_{св})$ (заглубление ростверка+длина сваи)
K2 : 2
☐ $R = R_{max}$
Rmax, м : 1

Значение MAX осадки и крена присвоить всем маркам ростверков

Для грунтов II типа по просадочным свойствам выполнять расчет просадки от собственного веса грунта ниже отметки УГВ ☒

Расчет Rгрунта выполняется при вычислении осадки условного фундамента методом послойного суммирования

☐ Выполнять расчет осадки на особое сочетание нагрузок (сейсмика)

☐ При вычислении бытового давления на отметке подошвы условного фундамента учитывать вес искусственной засыпки (тип 9) от отметки низа засыпки до отметки подошвы ростверка (при наличии такового)

☒ Осадку околосвайного грунта выполнять на глубину не более отметки низа свай

Заданный в данном окне объемный вес засыпки используется только для расчета Rгрунта под подошвой условного фундамента.

При расчете осадки ростверков с учетом влияния соседних ростверков необходимо соблюдать следующие правила:

- 1) Включать режим учета влияния следует только после конструирования и задание ростверков на схеме расположения.
- 2) Законструированные ростверки должны быть просчитаны на все заданные PCY. Это необходимо для того, чтобы программа выбрала наихудшее значение дополнительного напряжения под подошвой фундамента. Если какой-либо ростверк будет просчитан на выбранное пользователем PCY, то данные по наихудшему значению дополнительного напряжения по этой марке будут потеряны и возможны сообщения об ошибке при расчете осадки.
- 3) Рекомендуется воспользоваться автоматическим [расчетом всех марок](#) по всем заданным PCY.

9. Работа со скважинами

Скважины

Отметки и УГВ
Абс. отметка нуля (м): 183.000

Грунтовые воды ☒ Проверка исходных данных по скважинам

Ростервки

| Марка | Высота, м | Глубина, м | Отн. отм. верха, м | Свая, м |
|-------|-----------|------------|--------------------|---------|
| 98 | 0.9 | 2 | -1.100 | 15.0 |
| 99 | 0.9 | 2 | -1.100 | 15.0 |

☒ Рисовать подошву ростервка и низ сваи на скважине

Список скважин

| № скв. | Абс. отм. устья, м | Абс. отм. УГВ, м | Отм. водоупора, м |
|--------|--------------------|------------------|-------------------|
| T-C-23 | 183.0 | 180.0 | 165.65 |
| T-C-22 | 183.0 | 180.0 | 160.49 |
| T-C-17 | 182.05 | 180.0 | 158.85 |
| T-C-16 | 184.66 | 180.0 | 158.66 |
| T-C-28 | 185.08 | 180.0 | 161.88 |
| T-C-68 | 183.43 | 178.93 | 144.0 |
| T-C-19 | 186.51 | 180.0 | 160.31 |

Типы грунтовых слоев (набор), встречающихся в скважинах

| № | Название | E, т/м ² | YI, т/м ³ | FII, градус | CII, т/м ² | кф. Пуассона | Просадка | Тип | YI, т/м ³ | FII, градус | CII, т/м ² | Це IL | Rd, т/м ² | Крупность | Плотность | Iр, % | e | Влаж. S |
|---|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------|-----|----------------------|-------------|-----------------------|-------|----------------------|--------------|-----------|-------|------|---------|
| 1 | ИГЭ 1 | 800.0 | 1.95 | 14.0 | 2.3 | 0.35 | Нет | 14 | 1.95 | 14.0/18.0 | 2.8/3.5 | 0.19 | | | | | 0.68 | 0.1 |
| 2 | ИГЭ 1+е | 480.0 | 1.024 | 14.0 | 2.3 | 0.35 | Нет | 14 | 1.02 | 14.0/18.0 | 2.8/3.5 | 0.19 | | | | | 0.68 | 0.1 |
| 3 | старИГЭ 3 | 900.0 | 1.0 | 29.0 | 1.5 | 0.30 | Нет | 10 | 1.0 | 29.0 | 0.3 | 0.5 | | | | 4.0 | 0.8 | 0 |
| 4 | старИГЭ 4 | 430.0 | 1.0 | 23.0 | 4.8 | 0.38 | Нет | 12 | 1.0 | 23.0 | 4.8 | -0.1 | | | | | 0.8 | 0 |
| 5 | Искус засып | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 0.1 | 0.27 | Нет | 9 | 2.0 | 30.0 | 0.1 | | ор. крупности | рыхлый | | | 0.8 | маловла |
| 6 | старНасып | 10.0 | 1.8 | 30.0 | 1.0 | 0.27 | Нет | 1 | 1.8 | 30.0 | 1.0 | | крупный | сред. плотн. | | | 0.6 | маловла |
| 7 | старИГЭ 5 | 1900.0 | 2.01 | 33.0 | 0.6 | 0.30 | Нет | 2 | 2.01 | 33.0 | 0.6 | | | сред. плотн. | | | 0.6 | маловла |

Тип грунта

- 1 - Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых
- 2 - Пески мелкие
- 3 - Пески пылеватые (маловлажные и влажные)
- 4 - Пески пылеватые (насыщенные водой)
- 5 - Пылесто-глинистые, а также крупнообломочные с пылестоглинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя IL <= 0.25

Категории грунтов: Вечномёрзлые грунты Лессовые пылево-глинистые грунты Искусственная засыпка Коэффициенты Пуассона

Данные по просадочным свойствам по скважине

| № | Глубина от устья скважины, м | Начальное просадочное давление (Psi), т/м ² | Esl при p = 10 т/м ² | Esl при p = 20 т/м ² | Esl при p = 30 т/м ² |
|---|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |

Количество строк: 0 ok Просадочные грунты I типа Просадочные грунты II типа

Скважина

0.43

Подошва -1.85 старНасып

-4.07 (УГВ) старИГЭ 2

-9.77 стар ИГЭ 5

Низ сваи -16.85

Сква T-C-68

Абс.отметка Отн.отметка

Внимание! Для корректного расчета несущей способности свай по грунту и расчета осадки при использовании искусственной отсыпки при планировке территории подсыпкой следует соблюдать следующие правила:

При планировке территории подсыпкой в скважину саму засыпку необходимо задавать верхним слоем грунтом тип 9. При расчете осадки бытовое давление считается от отметки низа подсыпки. При необходимости включения в значение бытового давления слоя грунта искусственной засыпки от отметки подошвы до низа подсыпки (при наличии таковой) включите в окне настроек расчета осадки соответствующую настройку.

Скважину следует задавать строго по геологическому отчету, при этом программа считает, что будет произведена срезка от устья скважины до отметки низа ростверка, если отметка устья выше отметки подошвы ростверка.

Если необходимо задать техногенный грунт, который не планируется учитывать при расчете несущей способности сваи по грунту, то можно использовать первый тип грунта и задать для него рыхлое состояние. Но если необходимо рыхлый грунт учитывать при расчет на устойчивость околосвайного грунта, то в окне расчета сваи по грунту в верхнем меню можно задать принудительно коэффициент пропорциональности для рыхлого грунта (по умолчанию имеет нулевое значение).

Отметки и УГВ

Абс. отметка нуля (м):

Грунтовые воды ☐

Проверка исходных данных по скважинам

При наличии грунтовых вод включите флажок. При отсутствии грунтовых вод отметку УГВ задавайте ниже дна скважины и отключите флажок. После внесения изменений в исходные данные по скважинам необходимо выполнить проверку исходных данных. Графическое отображение скважины возможно только после проверки и отсутствия ошибок в исходных данных.

Ростверки

| Марка | Высота, м | Глубина, м | Отн. отм. верха, м | Сваи, м |
|-------|-----------|------------|--------------------|---------|
| Рсм1 | 3 | 3 | | 6 |
| Рсм2 | 3 | 3 | | 6 |
| Рсм3 | 3 | 3 | | 6 |






☒ Рисовать подошву ростверка и низ сваи на скважине

Список ростверков (формируется автоматически), принадлежащих выбранной скважине. Значения в таблице можно менять – двойной клик или клавиша Enter.

Список скважин

| № скв. | Абс. отм. устья, м | Абс. отм. УГВ, м | Отм. водоупора, м |
|--------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2.1 | -30.0 | -50.0 |






Список скважин. Значения в таблице можно менять – двойной клик или клавиша Enter. При отсутствии грунтовых вод отметку УГВ задавайте ниже дна скважины. При отсутствии водоупора отметку водоупора задавайте ниже дна скважины.

-  - копировать содержимое таблицы в буфер обмена (без состав скважин)
-  - вставить содержимое таблицы из буфера обмена (без состава скважин)
-  - копировать текущую скважину
-  - переключиться в состав скважины
-  - удалить скважину

Скважина 6068

| Слой грунта из набора | Толщина, мм |
|-----------------------|-------------|
| ИГЭ1 | 200 |
| РГЭ | 1300 |
| ИГЭ7 | 7200 |
| РГЭ | 800 |
| ИГЭ4 | 500 |
| РГЭ | 1000 |

Состав скважины. Значения в таблице можно менять – двойной клик или клавиша Enter.

-  - копировать содержимое таблицы в буфер обмена
-  - вставить содержимое таблицы из буфера обмена
-  - переключиться в список скважин
-  - удалить текущую строку
-  - раздвижка строк






Типы грунтовых слоев (набор), встречающихся в скважинах

т/м2 кПа ИГЭ Файл Сору ? ^ X Ysb

| № | Название | E, т/м2 | YII, т/м3 | ФII, градус | СII, т/м2 | кф. Пуассона | Просадка | Тип | YI, т/м3 | ФI, градус | CI, т/м2 | Цв | IL | Рс. п. т/м2 | Крупность | Плотность | Ip, % | e | Влажн. (Sr) | Льдист |
|---|----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|-----|----------|------------|----------|----|-----|-------------|------------|--------------|-------|-----|-------------|--------|
| 1 | ИГЭ1 | 1500 | 1.89 | 30 | 0 | 0.27 | Нет | 1 | 1.89 | 30 | 0 | | | | гравелист. | сред. плотн. | | 0.8 | маловлаж. | Нет |
| 2 | ИГЭ 2_1 | 1320.0 | 1.89 | 20.0 | 1.9 | 0.3 | Нет | 5 | 1.89 | 20.0 | 1.9 | | 0.2 | | | | 1.0 | | 0.8 | Нет |
| 3 | ИГЭ 2_2 | 1320.0 | 0.92 | 20.0 | 1.9 | 0.3 | Нет | 5 | 0.92 | 20.0 | 1.9 | | 0.2 | | | | 1.0 | | 0.8 | Нет |

т/м2 кПа - переключатель единиц измерения.

Набор грунтовых слоев, встречающихся в геологическом отчете и из которого формируется состав скважин.

-  - копировать содержимое таблицы в буфер обмена
-  - вставить содержимое таблицы из буфера обмена
-  - добавить текущий грунтовый слой из набора в состав скважины
-  - удалить текущую строку
-  Сору - копировать таблицу в буфер обмена

Ysb - расчет веса грунта с учетом взвешивающего действия воды

Вычисление Y грунта с учетом взвешивающего действия воды

Вычисление удельного веса грунта с учетом взвешивающего действия воды $Y_{sb} = (Y_s - Y_w) / (1 + e)$

Удельный вес частиц грунта Y_s : ☒ т/м3 ☐ кН/м3

Коэффициент пористости e : **Ysb =**

Расчет производится по формуле 36 пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)

Занести в текущую строку таблицы грунтовых слоев

Программа автоматически определяет грунтовые слои под подошвой условного фундамента и вычисляет значение $R_{гр}$.

В списке типов грунтов встречаются типы грунтов, которые взаимно дублируют друг друга. Например, типы грунтов супесь, глина, суглинки также можно отнести к пылевато-глинистым грунтам (тип 5,6,7). Разница заключается в том, что при указании конкретной разновидности пылевато-глинистых грунтов типами 10,11,13,14 программа учитывает примечания к таблицам СНиПа для корректировки табличных значений при расчете несущей способности свай по грунту. При задании пылевато-глинистого грунта типами 5...7 по значению I_p программа автоматически определяет разновидность грунта, но только для вычисления значения коэффициента Y_{sf} для висячих буронабивных свай.

10. Расчет несущей способности свай по грунту и устойчивости основания

Расчет несущей способности свай по грунту - Ростверк 28

Теория расчета значений Fd и Fdu (СНиП 2.02.03-85) 16 - количество свай в кусте Лидерные сваи (нет) Отрицательное трение Вечномерзлые грунты

Ростверк
 hрос/н/нсв (м): 0.9/2/16.0
 Бетон свай: B25
 Отм. роств (м): -1.100 ?

Свая
 Размер d (мм): 400
☐ Забивная
☒ Буранабивная

Сейсмика
 Повторяемость: 1
 Коэф. надежности: 1

Нагрузки (обычное сочетание)
 Q (т): 1.0802 Mc (тм): 0.00
 M (тм): 0.00 Mt (тм): 514.173

Нагрузки (особое сочетание)
 Q,eq (т): 0 Mc,eq (тм): 0
 M,eq (тм): 0 Mt,eq (тм): 0

Коэффициент пропорциональности K
 Коэффициент K, т/м4: ☐ Принять автоматически

Заданная глубина z
 Произвести вычисления для заданной глубины z, м: 0 ?

Параметры расчета
☒ Всегда выполнять расчет устойчивости основания
☐ При расчете свайного куста выполнять расчет по несущей способности свай по грунту и устойчивости основания.

Тип сооружения
☐ Распорное ☐ Особо ответственное
☒ Ростверк с односторонним расположением свай

Несущая способность свай по грунту
 Прижим Fd/Fdu(eq.) (т): 91.782 91.782
 Отрыв Fdu/Fdu(eq.) (т): 36.305 36.305
☒ В кусте Коэф. испол. УО: ☐

Буронабивные сваи
 Буронабивная сплошного сечения без уширения, бетонированная в скважину
 Выше УГВ: Бетонирование жестк. Ниже УГВ: Бетонирование с испло

Скважина
 Подшова: -3.0 (УГВ)
 Иск зас вод: -2.0
 ИГЭ 2а в: -9.91
 ИГЭ 3а в: -12.91
 ИГЭ 5 в: -14.51
 ИГЭ 6 в: -16.51
 ИГЭ 7 в: -22.51
 ИГЭ 8 в: -29.71
 ИГЭ 7 в: -32.21
 Сква. Т-С-22
☒ Рисовать подошву ростверка на скважине

Отчет
 [Расчет для глубины z = hсв-L0 = 16,0м]
 Приведенная глубина z1 = z*Ае = 0,002м
 Приведенная глубина погружения свай L1 = 0,002м
 По таблице 5 приложения 1 коэффициент А0 = 72,004
 По таблице 5 приложения 1 коэффициент В0 = 192,026
 По таблице 5 приложения 1 коэффициент С0 = 576,243
 Горизонтальное перемещение сечения от действия силы 1т, приложенной в уровне подошвы ростверка вычисляем по формуле (32) приложения 1:
 $E_{ин} = A0 / (E^*Ae^3) = 3916352000,0 \text{ м/т}$
 Горизонтальное перемещение сечения от действия момента 1тм, действующего в уровне подошвы ростверка вычисляем по формуле (33) приложения 1:
 $E_{ин} = B0 / (E^*Ae^2) = 1474970,75 \text{ (1/т)}$
 Угол поворота сечения от действия силы 1т, приложенной в уровне подошвы ростверка вычисляем по формуле (33) приложения 1:
 $E_{ин} = B0 / (E^*Ae^2) = 1474970,75 \text{ (1/т)}$
 Угол поворота сечения от действия момента 1тм, действующего в уровне подошвы ростверка вычисляем по формуле (34) приложения 1:
 $E_{ин} = C0 / (E^*Ae) = 625,067993164063 \text{ (1/тм)}$
 Расчетное значение горизонтальной силы на сваю в уровне подошвы ростверка при обычном сочетании нагрузок Q = 1,08т
 Расчетное значение момента на сваю в уровне подошвы ростверка при обычном сочетании нагрузок M = 0,0тм
 При жесткой заделке свай в ростверк вычисляем момент заделки Mf по формуле (40) приложения 1 СНиП 2.02.03-85:
 $Mf = -(E_{ин} + L0^2 * E_{ин} * L0^2 / (2 * E * I)) * Q / (E_{ин} + L0 / E) = -2548,9441 \text{ тм}$
 $Mf = -E_{ин} * Q / E_{ин} = -2548,9441 \text{ тм}$
 Для одностадийного расчета горизонтальное перемещение в уровне поверхности грунта вычисляем по формуле (30) приложения 1:
 $U0 = Q * E_{ин} + (M + Mf) * E_{ин} = 470825271296,0 \text{ мм}$
☐ Включить в отчет скважину ☐ Включить в отчет эпюры **График Fd(Fdu)**

Дополнительная информация
 Расчет для случая погружения сплошных и полых с закрытым нижним концом свай механическими (подвесными), паровоздушными и дизельными молотами без выемки грунта, использования подмыва для сооружений и зданий, кроме мостов, гидротехнических сооружений и опор воздушных линий электропередачи.



- переключится в окно расчета. Синий цвет означает, что настройка расчета несущей способности свай по грунту при расчете свайного куста включена, красный перечеркнутый – нет.

Ростверк
 hрос/н/нсв (м): 3/3/4
 Отм. роств (м):

- фрейм дублирует данные ростверка, задаваемые в основном окне программы.

Свая
 Размер d (мм): 300
☒ Забивная
☐ Буранабивная

- фрейм дублирует данные по сваям, задаваемые в основном окне программы.

Сейсмика
 6 7 8 9
 Повторяемость: 1 2 3 ?

- при расчете на особое сочетание необходимо выставить значение повторяемости и количества баллов. При включенной настройке расчета несущей способности свай по грунту и проверки устойчивости основания при расчете свайного куста (параметры расчета) количество баллов выставляется программой автоматически по заданным баллам в комбинациях нагрузок.

Контакт с грунтом

☐ Свая висячая
☐ Свая - стойка
☒ Определить автоматически

- укажите тип стойки по контакту с грунтом

Коеф. надежности

Yk: ?
☒ Принимать автоматически по п.3.10

- коэффициент надежности Yk используется только при расчете свайного куста при вычислении MAX допустимой нагрузки на сваю $N \leq F_d / Y_k$.

☐ Жесткая заделка сваи в ростверк

- при жесткой заделке поставьте галочку

Значение R

Принять для забивной сваи-стойки расчетное сопротивление под нижним концом сваи R, т/м2 :

Принимать автоматически по п.4.1 ☒

- при автоматическом определении значения R принимается равным 2000 т/м2

Толщина слоев

MAX толщина слоя при расчете несущей способности по боковой поверхности (не более 2м) :

- задайте требуемое значение. Разбивка слоев производится с учетом полученных при расчете значений Lk и hd.

Плотные песчаные грунты

☐ Плотность определена по данным статического зондирования
☒ Определено другими видами изысканий

- укажите способ определения плотности песчаных грунтов (если в скважине присутствуют песчаные грунты).

Требования СНиП

☐ Не проверять соблюдение требований примечания к п.4.7 СНиП 2.02.03 ?

- при отключенной настройке и не соблюдении требований выдается информационное сообщение.

Нагрузки (обычное сочетание)

Q (т): Mc, (тм):
 M (тм): Mt, (тм):

Нагрузки (особое сочетание)

Q,eq (т): Mc,eq (тм):
 M,eq (тм): Mt,eq (тм):

- при самостоятельном расчете необходимо задать значения нагрузок. Расшифровка обозначений отображается в текстовом поле отчета. При включенной настройке расчета несущей способности сваи по грунту и проверки устойчивости основания при расчете свайного куста (параметры расчета) значения нагрузок программой вычисляются автоматически.

Кoeffициент пропорциональности K
Кoeffициент K, т/м⁴ :
☒ K ☐ Lk ☒ Принять автоматически

Кoeffициент пропорциональности K
Дополнительная глубина Lk, м :
☐ K ☒ Lk ☒ Принять автоматически

Фрэйм предназначен для принудительного задания итогового расчетного значения коэффицента пропорциональности или дополнительного значения (плюсом к вычисленному программой) значения глубины Lk, в пределах которой автоматически вычисляется коэффицент пропорциональности. Режим связан со случаем, когда в верхних слоях расположены грунты, для которых таблицей СНиП не приведен коэффицент пропорциональности. Справочно ниже приводим таблицу из Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах (Москва 1975г.)

Таблица 3

| Модуль деформации грунта E, кН/м ² | Кoeffициент пропорциональности K, кН/м ⁴ |
|---|---|
| 1000—7500 | 1000—5000 |
| 7500—15 000 | 5000—15 000 |

Примечание. При расчете буронабивных свай значения коэффицента K, определяемые по табл. 3, уменьшаются на 20%.

При многослойном основании в пределах глубины Lk расчет средневзвешенного значения выполняется согласно схемы :




Рис. 5.23. К определению приведенного коэффицента пропорциональности многослойного основания

Рисунок из справочника «Основания и фундаменты» под редакцией профессора Г.И.Швецова. Издание: Москва, Высшая школа, 1991 год.

Также в верхнем меню программы можно задать индивидуально для 1,2,3,4 и 9 типов грунтов в рыхлом состоянии значение коэффицента пропорциональности.

Заданная глубина z

Произвести вычисления для заданной глубины z, м :

0 ?

- при значении >0 программа вычисляет значения

M_z , Q_z , G_z для заданной глубины без проверки устойчивости основания. При нулевом значении программа производит расчет устойчивости основания для глубины согласно требованиям нормативных документов (смотрите отчет). При включенной настройке расчета несущей способности сваи по грунту и проверки устойчивости основания при расчете свайного куста (параметры расчета) значение Z всегда принимается $=0$.

Эпюры

- отображение эпюр Q и M по свае

График $F_d(F_{du})$

- построение графика несущей способности сваи в зависимости от ее длины

Параметры расчета

Всегда выполнять расчет устойчивости основания ☒ ?

При расчете свайного куста выполнять расчет по несущей способности сваи по грунту и устойчивости основания. ☒ ?

- расчет устойчивости основания производится

только для особых сочетаний нагрузки и распорных сооружений, если не установлен первый флажок. Второй флажок подтверждает, что при расчете (подборе) свайного куста в (основном окне программы) будет выполняться проверка устойчивости основания (для случаев оговоренных выше) и проверка несущей способности сваи по грунту.

Тип сооружения

Распорное ☐ Особо ответственное ☐

Ростверк с однорядным расположением свай ☐ ?

- укажите типы сооружения. При включенной

настройке расчета несущей способности сваи по грунту и проверки устойчивости основания при расчете свайного куста (параметры расчета) программа автоматически определяет является ростверк однорядным или нет. За однорядный принимается ростверк с кустом свай, при котором сумма ординат или сумма абсцисс координат свай равна нулю. При этом при наличии момента или боковой силы в направлении перпендикулярном линии ряда программа выполняет проверку устойчивости основания.

Несущая способность сваи по грунту

Прижим $F_d/F_d(eq.)$ (τ) :

Отрыв $F_{du}/F_{du}(eq.)$ (τ) :

В кусте Козф. испол. УО :

- фрейм с результатами расчета.

В кусте

- отображение значений несущей способности сваи в кусте. Предварительно в верхнем меню необходимо указать количество свай в кусте при заданном автоматическом определении значения коэффициента надежности γ_k .

Буронабивные сваи

буронабивная сплошного сечения без уширения, бетонируемая в скважи

Выше УГВ : Бетонирование сухим Ниже УГВ : Бетонирование с исп

- выберите ваш вариант.

- ☒ Обычное
☐ Сейсмика

- переключатель отображения эпюр на обычное и особое сочетание.

1 - количество свай в кусте - элемент верхнего меню программы. Значение заполняется автоматически программой при расчете свайного куста. При самостоятельном (отдельном) расчете несущей способности сваи по грунту пользователем значение необходимо задавать самостоятельно. Используется при расчете несущей способности сваи в кусте (кнопка '**В кусте**'), если задано автоматическое определение значения коэффициента надежности γ_k . Также используется при учете сейсмики при расчете значения расчетной глубины h_d (только при одиночной свае).

Меню позволяет настроить учет лидерных скважин:

| Лидерные скважины (есть) | Отрицательное трение |
|--|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Учитывать лидерные скважины | |
| Диаметр скважины равен стороне квадратной сваи | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Диаметр скважины на 0.05 м менее стороны квадратной сваи | |
| 0 - Глубина лидерной скважины, мм (0 - принять автоматически (h _{св} -1м)) | |
| Справка | |

Меню учета отрицательного трения грунта по свае:

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Учитывать отрицательное трение по заданной глубине учета |
| <input type="checkbox"/> | Автоматически учитывать при просадочных грунтах II типа при расчете свайного куста |
| <input type="checkbox"/> | Автоматически учитывать при наличии искусственной засыпки (планировка подсыпкой) и слоя торфа толщиной более 30см |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Автоматически учитывать при наличии искусственной засыпки (планировка подсыпкой) и (или) действии равномерной нагрузки при расчете свайного куста |
| Справка | |
| 0 - Толщина подсыпки при планировании территории подсыпкой, мм | |
| 0 - Заданная глубина учета (от подошвы ростверка), мм | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Принимать значение f_i со знаком "-" |
| <input type="checkbox"/> | Принимать значение $f_i = 0$ |
| <input type="checkbox"/> | Учитывать множитель к значению f_i |
| 1 - Множитель к значению f_i | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | При расчете отрицательного трения от искусственной засыпки учитывать MAX допустимую осадку здания (сооружения), а не фактическую |

Учет производится одним из четырех способов:

- 1) Пользователь сам задает глубину от подошвы ростверка, по которой значение f_i принимается равным нулю, отрицательным или умножается на заданный множитель.
- 2) Автоматический расчет отрицательной силы при просадочных грунтах 2-го типа. При этом должны быть заданы просадочные грунты 2-го типа и включен расчет просадки. Автоматический расчет отрицательной силы трения и несущей способности сваи при просадочных грунтах 2-го типа выполняется только при расчете свайного куста в основном окне программы, при этом должен быть включен расчет несущей способности сваи при расчете куста и расчет осадки.
- 3) Расчет отрицательной силы при наличии торфяных грунтовых слоев (тип 15) толщиной более 30см в пределах длины сваи и планировании территории подсыпкой. Подсыпка задается двумя способами:
 1. Грунтовым слоем (тип 9) в составе скважины. В этом случае подсыпка учитывается при вычислении расчетной глубины погружения сваи и отрицательной силы трения по свае.
 2. Указанием толщины подсыпки в меню **отрицательное трение** в окне расчета несущей способности сваи по грунту. В этом случае расчетная глубина погружения сваи определяется без учета подсыпки.


Если задан грунт тип 9 и задана толщина подсыпки в меню **отрицательное трение** программа принимает большее значение для расчета отрицательной силы трения. Расчетная глубина погружения принимается только с учетом заданной толщины грунта в скважине тип 9.

- 4) Расчет отрицательной силы при планировании территории подсыпкой и (или) действии равномерно распределенной нагрузки на поверхности при расчете свайного куста. Подсыпку необходимо задавать 9 типом грунта верхним слоем в составе скважины. Значение нагрузки на поверхности задается в основном окне программы. Программа выполняет расчет осадки околосвайного грунта и автоматически вычисляет значение отрицательной силы. В окне настроек расчета осадки можно дополнительно включить (отключить) учет слоя грунта типа 9 ниже отметки подошвы ростверка (при наличии такового) для расчета дополнительного напряжения для расчета осадки околосвайного грунта.

Меню расчета F_d и F_{du} :





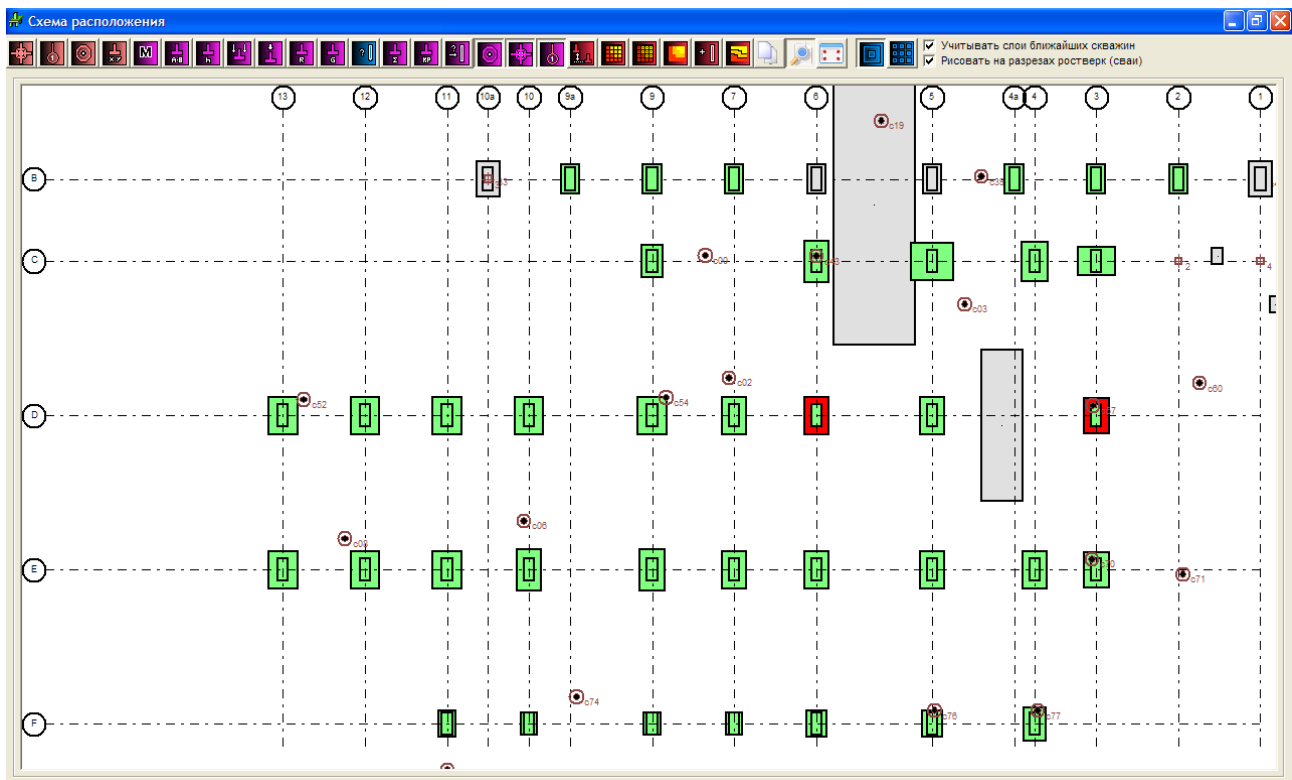



| | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Расчет F_d и F_{du} (СП 24.13330.2011 и СП 25.13330.2012) | | 4 - количество свай в кусте | Лидерные скважины (нет) | Отрицательное трение |
| | СНиП 2.02.03-85 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | СП 24.13330.2011 и СП 25.13330.2012 | | | |
| | Дополнительная информация | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Для свай-стоек, работающих на прижим принимать коэффициент надежности $\gamma_k = 1.4$ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Для буронабивных свай-стоек при расчете F_d учитывать работу по боковой поверхности в скале (приложение 'Б' СП24) | | | |

11. Схема расположения ростверков





- 1) автоматически определить ближайшую скважину для каждой марки ростверка и присвоить ее марке для расчета
- 2) построить горизонтальный разрез и вертикальные разрезы по грунтовым слоям с отображением проектируемых ростверков (свай)
- 3) создать искусственную скважину

Цветовое отображение ростверков и свайных кустов на плане :

 или
  или
  или
  или
     - цветом показаны наихудшие коэффициенты использования



- создание базовых точек. Базовая точка по сути является пересечением осей X и Y местной системы координат. Перед тем как задавать базовые точки пользователь должен как ему удобно выбрать место с точкой 0,0 на будущей схеме и задавать координаты базовых точек относительно этой нулевой точки. Фактически нулевая точка является пересечением осей X и Y главной системы координат.


Базовые точки


| № | Координата X, мм | Координата Y, мм | Прорисовка |
|---|------------------|------------------|------------|
| 1 | 0 | 0 | Да |
| 2 | 0 | 1000 | |
| 3 | 1000 | 0 | |
| 4 | 0 | -1000 | |
| 5 | -1000 | 0 | |
| | | | |

Применить

Поворот базовых точек, скважин и высотных отметок на заданный угол

В окне базовых точек возможно выполнить поворот базовых точек, высотных отметок и скважин на заданный угол вокруг точки с координатами 0,0.



- оси



- скважины, высотные отметки и точки зондирования

Скважины, точки зондирования и высотные отметки

Скважины

| № скважины | Базовая точка | Привязка X, мм | Привязка Y, мм |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 500 | |

Высотные отметки

| № | Базовая точка | Привязка X, мм | Привязка Y, мм | Отметка, м |
|---|---------------|----------------|----------------|------------|
|---|---------------|----------------|----------------|------------|

Точки зондирования

| № точки | Базовая точка | Привязка X, мм | Привязка Y, мм |
|---------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 1 | 10000 | 1000 |
| 2 | 1 | -500 | 500 |

☐ Отображать на схеме отметку устья скважин
 ☐ Отображать на схеме отметки относительными
 ☐ Отображать на схеме отметку точки зондирования

Применить

ХУ Файл - для скважин и точек зондирования загрузка координат из файла с данными по геологии – более подробно смотри раздел помощи [загрузка данных по геологии из файла](#)

ХУ Файл - загрузка высотных отметок из текстового файла. Формат файла :

отметки_финал.txt - Блокнот

```

434.04 -575.29
178.548 705.097 116.709
101.761 766.993 116.902
103.228 768.188 117.187
104.923 770.194 117.376
113.688 775.898 117.406
114.984 776.106 117.062
118.77 777.717 116.358
123.402 780.04 116.106
  
```

Стр 1, стлб 1

В начале списка координат необходимо указать приращение по координате X и Y, которое будет добавляться к загружаемым координатам. Во второй и последующих строках указывают координаты X, Y и высотную отметку точки. Числа могут разделяться запятыми или разделителями табуляции. Таблица программой используется только для отображения на схеме высотных отметок.



- привязки фундаментов




- отображение информации по маркам



- прорисовка скважин, точек зондирования, базовых точек, осей



- вычисление МАХ относительной разности осадок для заданных ростверков (на плане отображается красной линией). При значении более нуля программа предлагает выполнить выравнивание осадок. При согласии открывается новое окно :

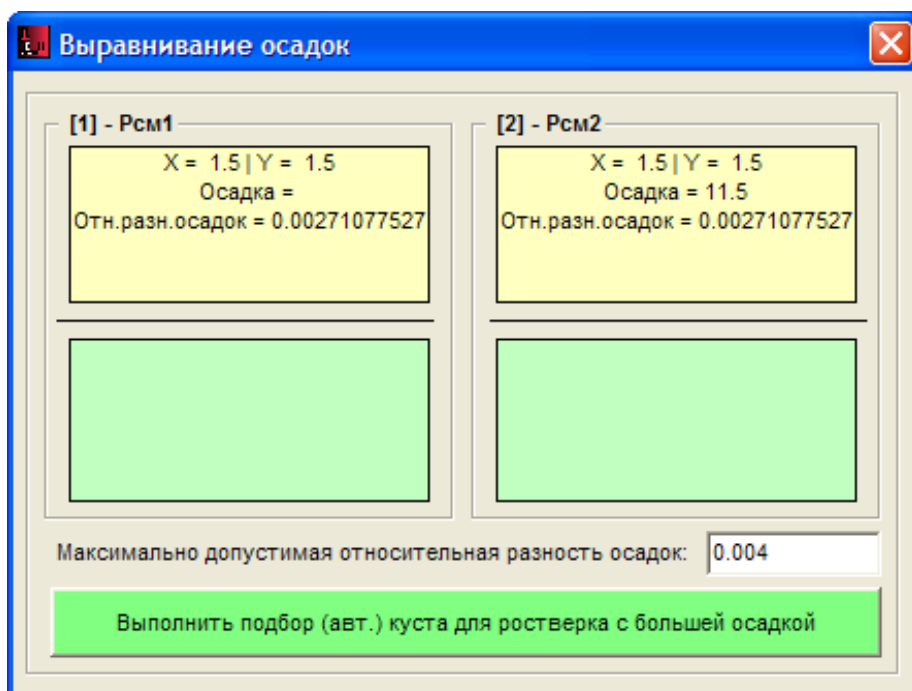

Пользователь может задать требуемую разность осадок и запустить новый автоматический подбор куста для ростверка с большей осадкой.

Для исключения какой-либо марки из расчета на относительную разность осадок в таблице с координатами ростверков при указании базовой точки необходимо поставить значок '*' после номера базовой точки, например: 6*.



- показ линиями ближайшей скважины (точки зондирования) для каждой марки. При обнаружении для ростверка заданной не ближайшей скважины (точки зондирования) программа предложит перезадать скважины (точки зондирования) автоматически.



- отображение радиуса зоны влияния на ростверк при расчете осадки.



- отображение цветом грунтовых слоев на заданной пользователем отметке



- отображение цветом грунтовых слоев на заданной пользователем отметке, при этом цифрами показывается толщина слоя от заданной отметки вниз.



- рисовать на плане ростверки



- рисовать на плане свайные кусты

Если заданная отметка находится ниже подошвы фундамента или отключена настройка «**Рисовать на разрезах ростверк (сваи)**», то ростверки (сваи) на разрезах не отображаются.





- белый перечеркнутый квадрат означает, что отметка дана выше устья или ниже дна скважины.



- построение вертикального геологического разреза. При перемещении указателя мышки программа автоматически ищет две ближайшие скважины к тому месту, где расположен курсор (при этом искусственно созданные скважины не учитываются). Если настройка «**Учитывать слои ближайших скважин выключена**» или влияющая скважина

[illegible]

Внимание! Геологические разрезы программой строятся с учетом разного напластования грунтов по высотным отметкам. В случае, если в скважинах встречаются несовпадающие слои или они расположены в различном порядке необходимо проверять правильность построения разрезов, сверяясь с геологическим отчетом, т.к. алгоритм программы может не совпадать с мнением геологов. В этом случае необходимо создавать искусственные скважины и редактировать их, после чего придавать им статус рабочей скважины – переименовать, убрав из названия символ «», либо сразу создать дополнительную рабочую скважину. Создание дополнительных рабочих скважины позволяет программе достовернее строить геологические разрезы.*



ВНИМАНИЕ! При этом такие команды как:



игнорируют ростверки и скважины, расположенные за пределами рабочей области.



- таблица дополнительных объектов. Объекты можно использовать наглядности отображения схемы фундаментов. Объекты никак не учитываются программой при расчетах.



- увеличение масштаба изображения (левая клавиша мыши) и уменьшение масштаба изображения (правая клавиша мыши), средняя клавиша мыши (колесо) позволяет двигать изображение. Если схема масштабирована, то после отключения режима масштабирования изображение можно также перемещать, удерживая левую или среднюю клавишу мыши.



После выполнения команд при наведении курсора на ростверк (куст) его изображение выделяется. В этот момент нажатием левой или правой клавиши мыши можно автоматически перейти к текущей марке в главное окно программы, либо в таблицу с координатами ростверка.



- вывод схемы (разрезов по схеме) в виде чертежа в автокад – смотрите самостоятельный [раздел](#) помощи

12. Ограничения реализации программы

- 1) Расчет на трещинообразование выполняется из условия армирования ростверка и свай арматурой периодического профиля
- 2) Программа не выполняет расчет осадки и крена ростверка, а также устойчивость околосвайного основания в условиях вечной мерзлоты для вечномерзлых грунтов. Также в условиях вечной мерзлоты не реализован учет сейсмических условий более 6 баллов. В программе для вечномерзлых грунтов реализован только расчет несущей способности свай по грунту.

13. Расчет армирования железобетонной сваи

Армирование забивной сваи

Трещины

Геометрия
Сечение d (мм) : 300 Длина (м) : 4.0 факт. (м) : 5 ?

Комбинации :
Все

Материал

Бетон
B15
Rb т/м2: 785
Rbt т/м2: 68.3
Rb,ser(т/м2): 1120
Rbt,ser(т/м2): 112
Eb(т/м2): 2450000

Арматура
Rs(кг/см2): 2850 (А-III)
Rs,ser (кг/см2): 3000 (А-III)
Rsw(кг/см2): 3000 (Вр-I)

☒ Проверка армирования
☐ Подбор армирования

Армирование
Расстояние до оси продольной арматуры(a), см : 3.45
MIN % армирования (0-не учитывать) : 0
Кол-во продольных стержней по одной грани : 2
Диаметр продольных стержней : 14
Количество поперечных стержней в сечении : 2
Шаг поперечных стержней, мм : 200
Диаметр поперечных стержней : 5

Принять сваи по ГОСТ 19804-91, серия 1.011.1-10
Марка сваи : C50.30-6 Применить Серия

☐ Выполнять расчет армирования при подборе куста ?

Коэффициенты использования
N: 0.5791 Qb: 0.39 Qa: 0.0
Ascс: 0.0 (непродолж.) Ascс: 0.0 (продолж.)

☒ Выполнять расчет
☒ На трещинообразование
☒ На поперечную силу

☐ На внецентренное сжатие учитывать сжатые (менее растянутые) стержни

Продольное
d Кол-во Шаг
6 2 231
7 2 231
8 2 231
9 2 231
10 2 231
11 2 231
12 2 231
13 2 231
14 2 231
15 2 231
16 2 231
17 2 231
18 2 231
19 2 231
20 2 231
21 2 231
22 2 231
23 2 231
24 2 231
25 2 231
26 2 231
27 2 231
28 2 231
29 2 231
30 2 231
31 2 231
32 2 231
33 2 231
34 2 231
35 2 231
36 2 231
37 2 231
38 2 231
39 2 231
40 2 231

Поперечное
d Кол-во Шаг
5 2 231
6 2 231
7 2 231
8 2 231
9 2 231
10 2 231
11 2 231
12 2 231

☐ Отчет
Армир
Армир XY



- переключится в окно расчета. Синий цвет означает, что настройка расчета несущей способности сваи материалу при расчете свайного куста включена, красный перечеркнутый – нет.

Геометрия
Сечение d (мм) : 300 Длина (м) : 4.0 факт. (м) : 5 ?

- геометрия сваи. Фактическая длина

учитывается при подсчете расхода сборного железобетона для забивной сваи и монолитного бетона для буронабивной сваи, если заданная фактическая длина превышает расчетную длину (от подошвы ростверка). Также фактическая длина учитывается при назначении марок кустов и номеров позиций свай в кусте (в DWG-Конструкторе), если включена настройка учета фактической длины сваи в окне назначения марок ростверков и кустов.

Комбинации :
Все

- комбинация нагрузок, из которых будут получены усилия в свае для расчета

| Бетон | | Арматура | |
|--------------------|--|------------------------------------|--|
| В30 | | Rs(кг/см2): 3750 (А-III10-40) | |
| Rb т/м2: 1580 | | Rs,ser (кг/см2): 4000 (А-III10-40) | |
| Rbt т/м2: 112 | | Rsw(кг/см2): 1800 (А-I) | |
| Rb,ser(т/м2): 2240 | | | |
| Rbt,ser(т/м2): 178 | | | |
| Eb(т/м2): 3310000 | | | |


☐ Проверка армирования
☒ Подбор армирования

- характеристики материала сваи и режим


расчета армирования. При проверке необходимо задать диаметр стержней, их количество и шаг. При подборе допускается задавать нулевые значения количества стержней и их шаг, т.е. программа автоматически покажет необходимое количество стержней, их шаг для каждого диаметра арматуры. При проверке поперечного армирования в расчете заданное количество поперечных стержней используется только для сравнения с полученным по расчету количеством поперечных стержней.

При расчете армирования забивной сваи задается количество стержней по грани, для буронабивной сваи общее количество стержней в сечении. Для буронабивной сваи также задается угол (не более 90 градусов), под которым ставится первый стержень и далее по часовой стрелке. Значение угла 0 градусов означает, что первый стержень будет установлен по аналогии с циферблатом на 12 часов, например:

7/0 – сечение :



7/30 – сечение :



Принять сваи по ГОСТ 19804-91, серия 1.011.1-10

Марка сваи : C50.30-6

Применить Серия

- при использовании свай по ГОСТ 19804-

91 программа позволяет автоматически выставить параметры армирования, размера сечения, фактической длины по заданной марке сваи.

☐ Отчет

- выполнить расчет с отчетом

Армир

Армир XY

- выполнить расчет (XY – по заданному свайному кусту в таблице координат свай)

☒ Выполнять расчет армирования при подборе куста

- при включенной настройке при подборе свайного куста выполняется проверка сваи по материалу

| Коэффициенты использования | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|--------|
| N:0.3602 | As:0.21 | Qb:0.28 | Qa:0.0 |
| Ascс:0.0 (непродолж.) | | Ascс:0.0 (продолж.) | |

- коэффициенты использования :

N – внецентренное сжатие (растяжение)

As – площадь сечения арматуры (отображается только при подборе армирования, как отношение требуемой к фактической, принятой в расчет)

Qb – прочность по поперечной силе без учета поперечного армирования

Qa – прочность по поперечной силе с учетом поперечного армирования

Ascс – раскрытие трещин

Коэффициент Qa отображается для заданного количества поперечных стержней (если заданное количество стержней больше нуля), независимо от того задан режим проверки или подбора арматуры.


14. Экспорт нагрузок в автокад

При выполнении в меню **файл** пункта **вставить таблицу нагрузок в автокад** программа генерирует файл loads.lsp в рабочую папку программы. Файл можно загрузить в автокад. Исполнение файла в автокаде прорисовывает таблицу с нагрузками на фундаменты.


Загрузка файла loads.lsp в автокад

Перед первой загрузкой файла в автокад необходимо один раз выполнить следующие настройки:


1) меню автокада СЕРВИС → НАСТРОЙКА

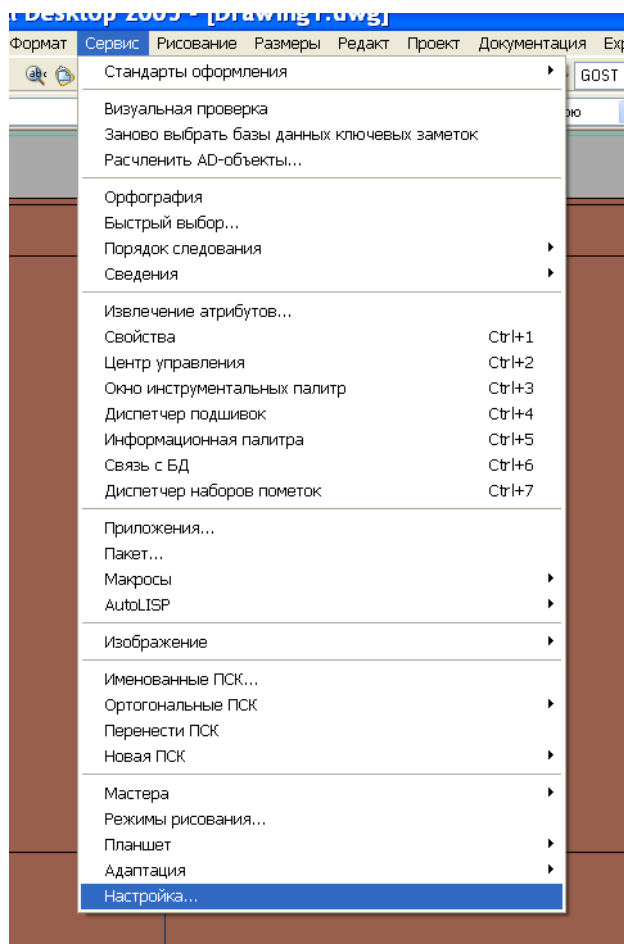

- 2) в открывшемся окне выбрать вкладку **ФАЙЛЫ**, список **ПУТЬ ДОСТУПА К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ФАЙЛАМ** и нажать кнопку **добавить**



- 3) Укажите папку, в которой находится программа GIPRO-ростверк



- 4) нажмите **ПРИМЕНИТЬ** **ОК**

После того как файл **rload.lsp** сгенерирован в программе его можно загрузить в автокад. Для этого в командной строке наберите команду (**load "rloads"**) и нажмите Enter.

Модель Лист1 Лист2 /

Команда:

Укажите правый верхний угол таблицы :



1192.1884, 328.9237 , 0.0000 ШАГ СЕТКА ОРТО ОТС-ПОЛ

Укажите правый верхний угол таблицы.

| Таблица расчетных нагрузок | | | | | |
|----------------------------|--------|-------|-------|------|------|
| Марка | N,т | Mx,тм | My,тм | Qx,т | Qy,т |
| 12428 | -35.8 | 82.4 | 0.7 | 6.0 | 0.2 |
| 12428 | -102.9 | 98.0 | 1.0 | 10.4 | 0.3 |
| 12428 | -32.7 | 21.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12428 | -110.6 | 33.2 | 0.8 | 2.9 | 0.2 |
| 12428 | -94.8 | 100.0 | 0.3 | 9.3 | 0.0 |
| 12428 | -94.6 | 66.3 | 1.4 | 7.0 | 0.3 |
| 12428 | -56.9 | 89.9 | 1.0 | 5.8 | 0.3 |
| 12429 | -47.1 | 95.6 | 0.3 | 10.4 | 0.0 |
| 12429 | -67.3 | 97.1 | 0.5 | 10.7 | 0.1 |
| 12429 | -26.2 | 11.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
| 12429 | -74.6 | 13.3 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| 12429 | -57.3 | 97.2 | 0.5 | 10.7 | 0.1 |
| 12429 | -59.2 | 11.7 | 0.7 | 3.2 | 0.2 |
| 12429 | -40.4 | 5.1 | 0.6 | 1.8 | 0.2 |
| 12429 | -72.9 | 94.4 | 0.2 | 8.9 | 0.0 |
| 12430 | -129.1 | 212.5 | 6.1 | 13.4 | 6.1 |
| 12430 | -159.1 | 209.3 | 10.8 | 13.1 | 10.8 |
| 12430 | -9.1 | 9.2 | 15.4 | 2.5 | 14.5 |
| 12430 | -207.6 | 112.3 | 27.6 | 8.7 | 26.9 |
| 12430 | -64.1 | 133.5 | 10.6 | 6.6 | 10.9 |
| 12430 | -208.0 | 118.0 | 24.9 | 9.6 | 24.3 |
| 12430 | -131.1 | 41.5 | 31.7 | 0.2 | 31.3 |
| 12430 | -171.4 | 168.6 | 9.1 | 13.8 | 9.1 |
| 12430 | -143.2 | 168.9 | 5.9 | 13.7 | 5.8 |


Таблица будет отрисована.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском файла **rload.lsp** в Автокаде у текущего текстового стиля (он будет использован при создании таблицы) значение высоты текста должно иметь нулевое значение ! Если в ваших текстовых стилях высота текста не равна нулю, то рекомендуем создать новый текстовый стиль с вашими настройками и высотой текста, равной нулю, но использовать его только для вставки таблицы.



15. Нагрузки на уступы ростверка (от полезных полосовых нагрузок на поверхности, включая равномерно распределенные, от реакций фундаментных балок, веса стен и прочее)

Самый простой и быстрый способ задания полезной равномерно распределенной нагрузки по всей поверхности (со всех сторон от ростверка) на основном окне:



Где 1т/м2 полезная равномерно распределенная нагрузка **qp** по всей поверхности.


Если полезная нагрузка приложена не со всех сторон или на уступы, или подколонник ростверка приложены дополнительные нагрузки, то воспользуйтесь режимом редактирования таких нагрузок – кнопка **Дополнительные нагрузки** в окне редактирования нагрузок на ростверк.




Условно зона вокруг ростверка поделена на 4 сектора, в каждом из которых действует полезные нагрузки **qp1...qp4**. Если включен переключатель **полоса**, нагрузка принимается полосовой, если нет, то равномерно распределенной в соответствующем секторе.




- копирование и вставка уже заданных данных по нагрузкам по другой марке ростверка.



- при расчете ростверка нагрузки **qп1...qп4** будут всегда учитываться.



- при расчете ростверка нагрузки **qп1...qп4** будут учитываться только если нагрузка **qп > 0**



- вычисление нагрузок на уступы от полезных нагрузок и их отображение на схеме.

Полезные нагрузки учитываются как приложенные на уровне планировки, т.е. высота засыпки определяется по заданному заглублению ростверка. В случае с подвалом и заданном заглублении ростверка от планировки, а не от пола подвала, полезные нагрузки на уступы ростверков подвалов и одностороннюю нагрузку на уступы от засыпки для крайних ростверков подвалов необходимо задавать не через **qп1...qп4**, а нагрузками на уступы ростверка – смотрите далее задание нагрузок на уступы.

Дополнительная полезная нагрузка

qp1, т/м2 :

5

db, мм :

1200

B, мм :

1000

qp2, т/м2 :

5

☒ Полоса

qp1 >

qp1 >

qp2

qp3 >

qp4

Полоса

Полоса

qp3, т/м2 :

5

qp4, т/м2 :

5

Заданное значение общей полезной нагрузки qp: 0,0 т/м2

Учитывать всегда полезную нагрузку qp1...qp4

Учитывать полезную нагрузку qp1...qp4 только при qp > 0

Полезная полосовая

На уступы

Показать вычисленные нагрузки на уступы от заданной полезной qp1...qp4

Схема нагрузок (главные оси фундамента)

qp1=5,0 т/м2

qp2=5,0 т/м2

Легенда

Сохранить

☒ Показывать полезную нагрузку qp1...qp4 на схеме

☒ Учитывать дополнительную нагрузку при расчете плитной части на обратный момент

Нагрузки на уступы фундамента

| № | X, мм | Y, мм | A, мм | B, мм | Нагрузка | Ед. изм. | Тип | Ma, тм | Mb, тм | Ta, т | Tb, т | Отн. отметка |
|---|-------|-------|-------|-------|----------|----------|------------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 1 | -500 | -100 | 200 | 200 | 5.0 | т | постоянная | | | | | |
| 2 | 0 | -400 | 200 | 200 | 5.0 | т | постоянная | | | | | |


☐ Учитывать всегда полезную
 ☒ Учитывать полезную при qp > 0

Показать расчет нагрузок от qp1...qp4


Сохранить

- сохранение заданных нагрузок для текущей марки ростверка.

Таблица нагрузок на уступы ростверка от реакций фундаментных балок, стен, дополнительных опор и т.д.:



| № | X, мм | Y, мм | A, мм | B, мм | Нагрузка | Ед. изм. | Тип | Ma, тм | Mb, тм | Ta, т | Tb, т | Отн. отметка |
|---|-------|-------|-------|-------|----------|----------|------------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | т/м2 | полезная | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | -500 | 100 | 100 | 100 | 2.0 | т | постоянная | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | 400 | -200 | 100 | 100 | 3.0 | т/м2 | постоянная | ±1.0 | | -1.0 | -1.0 | 2.7 |
| 4 | -500 | -200 | 100 | 100 | 4.0 | т | постоянная | | | ±1.0 | ±1.0 | 3.0 |

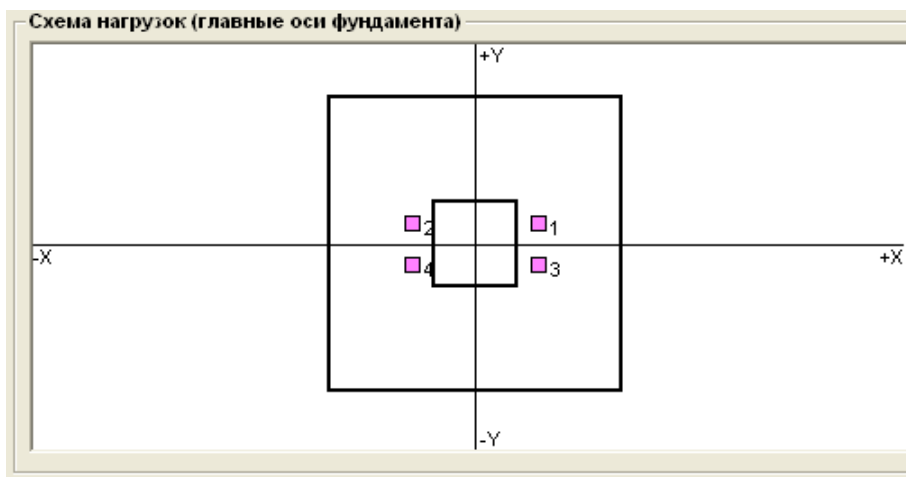

Если заданная нагрузка расположена за пределами ростверка, то она не учитывается.
Если расположена частично на ростверке (подколоннике), то :

- если единица измерения нагрузки **Т/м²**, то учитывается только фрагмент нагрузки, попавший на план ростверка (подколонника).
- если единица измерения нагрузки **Т**, то учитывается вся нагрузка.

Т.к. пользователь заранее не знает какой размер подошвы ростверка будет получен в результате расчета нагрузки можно задавать бесконечно протяженными по каждому из двух направлений X или Y:

Схема нагрузок (главные оси фундамента)

Легенда

☐ Показывать полезную нагрузку qп1...qп4 на схеме

Сохранить

Нагрузки на уступы фундамента

| № | X, мм | Y, мм | A, мм | B, мм | Нагрузка | Ед. изм. | Тип | Ma, тм | Mb, тм | Ta, т | Tb, т | Отн. отметка |
|---|-------|-------|-------|-------|----------|----------|------------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 1 | 400 | 100 | + | 100 | 1.0 | т/м2 | полезная | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | -500 | 100 | 100 | + | 2.0 | т/м2 | постоянная | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | 400 | -200 | 100 | 100 | 3.0 | т | постоянная | ±1.0 | | -1.0 | -1.0 | 2.7 |
| 4 | -500 | -200 | - | - | 4.0 | т/м2 | постоянная | | | ±1.0 | ±1.0 | 3.0 |

Нагрузка 1 : размер A задан **ЗНАКОМ «+»**, - нагрузка от позиции X стремится к краю подошвы.

Нагрузка 2 : размер B задан **ЗНАКОМ «+»**, - нагрузка от позиции Y стремится к краю подошвы

Нагрузка 4 : размер A задан **ЗНАКОМ «-»** и размер B задан **ЗНАКОМ «-»**, - нагрузка от позиции X и Y стремится к краю подошвы

Помимо вертикально нагрузки можно задавать боковые силы и моменты, приложенные на заданных пользователем участке, при этом для боковой силы необходимо указывать высотную относительную отметку приложения силы.

- копирование и вставка уже заданных данных по нагрузкам по другой марке фундамента.

- удаление строки

☒ **Учитывать всегда полезную** - при расчете ростверка нагрузки, заданные в таблице, будут всегда учитываться

☐ **Учитывать полезную при $q_p > 0$** - при расчете ростверка нагрузки, заданные в таблице, будут учитываться только при $q_p > 0$.

☐ **Показать расчет нагрузок от $q_{п1}...q_{п4}$** - отображение расчета нагрузок на ростверк от полезных нагрузок $q_{п1}...q_{п4}$.

16. Пошаговая инструкция по работе в программе

Программа **GIPRO–Ростверк** позволяет выполнить расчет свайного фундамента, состоящего из свайного куста и ростверка. Все вычисления можно разделить на три основных группы расчетов :

- 1) Расчет свайного куста**
- 2) Расчет ростверка**
- 3) Расчет осадки и крена свайного фундамента**

Каждую группу расчетов можно разделить на отдельные расчеты, а именно :

Расчет свайного куста:

- расчет несущей способности сваи по грунту с проверкой устойчивости околосовайного основания (**I**)
- расчет несущей способности сваи по грунту по результатам зондирования (**Ia**)
- расчет сваи по материалу по 1-ой и 2-ой группе ПС (**II**)
- вычисление нагрузок на оголовки сваи от ростверка (**III**)
- вычисление усилий в свае от грунта (**IV**)

Расчет ростверка:

- расчет ростверка по материалу по 1-ой и 2-ой группе ПС (**V**)

Расчет осадки и крена свайного фундамента:

- расчет непосредственно осадки и крена (**VI**)
- расчет разности осадок для группы свайных фундаментов (**VII**)

С помощью программы можно комплексно выполнить расчет свайного фундамента, а также отдельные расчеты из выше перечисленных, как самостоятельный расчет.

Порядок работы для комплексного расчета.



- 1) Первоначально необходимо создать марку ростверка командой .


Для объявленной марки ростверка необходимо задать данные в основном окне программы, а именно :

- Количество свай в кусте. Если будет производиться подбор свайного куста, задается МАХ/MIN допустимое значение при подборе, например 30/0 – не более 30шт, минимум не ограничен, или просто 30
- Размеры ростверка X и Y. Если будет производиться подбор свайного куста, задается МАХ/MIN допустимое значение при подборе, например 3/0 – не более 3м, минимум не ограничен, или просто 3
- Количество рядов в кусте. Если будет производиться подбор куста, МАХ допустимое значение.
- Параметры d, X_к, Y_к
- Высоту ростверка, заглубление, длину сваи (h_{рос}/h/хсв)
- Расчетные значения несущей способности сваи R,Q,N,M. Подробную расшифровку значений смотрите в разделе [расчет свайного куста и ростверка](#).
- Характеристики обратной засыпки пазух котлована – Y и Ф. Если таковая отсутствует, то все равно задайте значения, при этом заглубление ростверка нужно указывать нулевым: h=0


- Значение полезной нагрузки на поверхности. Если нагрузка не постоянная, т.е. может иметь нулевое значение, то в меню **Дополнительно** установите соответствующий флажок.
- Размера продколонника X , Y и его смещение от оси плитной части dx, dy .
- Высоту подколонника. Если подколонника нет, задайте нулевое значение. При нулевом значении размеры подколонника X, Y и его смещение dx, dy нужно задавать по размерам опорной плиты металлической колонны, сечению монолитной колонны и т.д., т.е. по размеру сечения элемента непосредственно передающего нагрузку на плитную часть ростверка. Это необходимо для выполнения проверок по плитной части ростверка. При нулевом значении высоты подколонника также отключите расчет на косвенное армирование подколонника в меню **Дополнительно**.
- Величину заделки сваи в ростверк (h)
- При включенном расчете на косвенное армирование подколонника необходимо задать размеры опорной металлической пластины X_p, Y_p
- Класс бетона ростверка
- Принятый диаметр арматуры нижней сетки ростверка. Это необходимо для проверки достаточности анкеровки нижней сетки в зоне крайней сваи. Требуемый диаметр нижней сетки можно получить расчетом армирования ростверка.
- В верхнем меню программы нужно выставит следующие параметры :

- А) порядок свай (обычный, шахматный)
- Б) отношение сторон ростверка
- В) объемные веса, данные по нулевому значению полезной нагрузки, коэф. приведения расчетных нагрузок к нормативным
- Г) тип сваи (забивная, буронабивная)
- Д) данные по трещинам
- Е) данные по расчету осадки


- 2) Следующим шагом задаются данные по геологии – команда верхнего меню **Скважины**. Если вы не планируете выполнять расчеты **I, IV, VI, VII**, то задавать данные по геологии не обязательно. После задания скважин по геологии в основном окне программы укажите по какой скважине выполнять расчеты для текущей марки ростверка:





И тип сваи :




Первоначально присвоение скважины ростверку производится выбором их списка


скважин. После создания схемы расположения ростверков командой  можно автоматически проверить правильность задания скважин как ближайших, и если это необходимо автоматически перезадать их.


Тип сваи по контакту с грунтом также определяется программой автоматически, если выполняется расчет **I**. Если расчет отключен, то используется значение выставленное вручную.


- 3) Для выполнения расчетов **I, IV** необходимо задать исходные данные в окне, запускаемом командой  . В основном окне нужно выставить, задать все

исходные данные и активировать его выполнение при расчете свайного куста выставив флажок :



- 4) Для выполнения расчетов **Ia** необходимо задать исходные данные в окне, запускаемом командой . В основном окне нужно выставить, задать все исходные данные и активировать его выполнение при расчете свайного куста выставив флажок :




- 5) Для выполнения расчета **II** необходимо задать исходные данные в окне, запускаемом командой . В основном окне нужно выставить, задать все исходные данные и активировать его выполнение при расчете свайного куста выставив флажок :


☒ **Выполнять расчет армирования при подборе куста**


- 6) Следующим этапом необходимо задать остальные марки ростверков командой




При создании новой марки все исходные данные и настройки по новой марки копируются из текущей марки ростверка в таблице списка ростверков. То есть, перед добавлением новой марки в таблице созданных ростверков нужно выбрать МАХ похожий по исходным данным ростверк на создаваемую марку с целью уменьшения объема работы по перезадаванию исходных данных по новой марке после ее создания.

- 7) Далее для каждого ростверка необходимо задать нагрузки - команда  Комбинации
- 8) После создания всех марок можно приступить к схеме расположения ростверков. Схему можно не создавать, если не планируется расчет осадки фундамента с учетом влияния соседнего, автоматическое определение на схеме ближайших скважин и их перезадавание, а также вычисление разности осадок.



- 9) Следующим этапом является подбор свайного куста командой . Если задан конкретный куст, данный этап не выполняется.

- 10) После подбора свайного куста выполняется проверка плитной части ростверка



командой  Проверить плиту

. Толщина плитной части вычисляется вычитанием из


заданной высоты ростверка высоты подколонника. Толщина плитной части ростверка должна быть достаточной для восприятия нагрузок от свай, подколонника и обратной засыпки. Толщину плитной части можно подобрать автоматически командой ? (Подколон. ног(м): ?). При автоматическом подборе, меняя высоту подколонника, программа находит минимально допустимую толщину плитной части.

11) Далее выполняется расчет армирования ростверка командой

Армир


12) Если производился подбор свайного куста при активированном расчете **II**, то сваи в кусте подобраны с учетом проверок по материалу сваи. Если куст задан или неактивирован расчет **II**, то необходимо проверить достаточность армирования свай, перейдя в окно расчета армирования свай  .

13) После выполнения расчетов по пунктам 9-12 для всех ростверков, если необходимо вычислить осадку с учетом влияния соседних фундаментов, в окне настроек расчета по осадке необходимо включить учет влияния :



И задать параметры учета влияния.


Для автоматического пересчета осадки всех ростверков можно воспользоваться режимом расчета всех ростверков:



Либо выполнить расчет интересующего вас ростверка командой

Проверить плиту

на все нагрузки.

Также на схеме командой  можно выполнить расчет разности осадок для ростверков, нанесенных на схему.

Порядок работы для выполнения самостоятельного расчета **I, IV**.

Необходимо выполнить по порядку пункты 1..3 комплексного расчета. В окне расчета



несущей способности сваи по грунту можно выполнить сам расчет **I, IV** командой

Порядок работы для выполнения самостоятельного расчета **Ia**.

Необходимо выполнить пункт 3 комплексного расчета. В окне расчета несущей способности сваи по результатам зондирования можно выполнить сам расчет **Ia** командой

Расчет

Порядок работы для выполнения самостоятельного расчета II.

Необходимо выполнить по порядку пункты 1..3,7 комплексного расчета. В окне расчета сваи по материалу можно выполнить сам расчет **II** командой

Армир

Порядок работы для выполнения самостоятельного расчета III.

Необходимо выполнить как минимум по порядку пункты 1,7 комплексного расчета. В основном окне программы можно выполнить сам расчет **III** командой

Проверить
плиту

Порядок работы для выполнения самостоятельного расчета V.

Необходимо выполнить как минимум по порядку пункты 1,7 комплексного расчета. В основном окне программы можно выполнить сам расчет **V** командой

Армир

Порядок работы для выполнения самостоятельного расчета VI.

Необходимо выполнить как минимум по порядку пункты 1,2,7 комплексного расчета. В основном окне программы можно выполнить сам расчет **VI** командой

Проверить
плиту

Порядок работы для выполнения самостоятельного расчета VII.

Рекомендуется выполнять в составе комплексного расчета.

17. Загрузка данных по геологии из файла

Программа позволяет загрузить данные по геологии из отдельного файла (перечень ИГЭ, составы скважин, данные по просадке, координаты скважин). Файл может быть создан в любом простом текстовом редакторе в формате ТХТ. Пример такого файла (Gipro_rostverk_geo_data.txt) смотрите в папке программы. При создании файла необходимо соблюдать определенные правила, описанные внутри самого файла в виде комментариев. Загрузка файла выполняется в [окне скважин](#) командой

ИГЭ Файл

Структура файла должна быть создана в следующей последовательности:

gipro_geo_rostverk_element_start

1, _Засыпка_,1500,1.89,30,0,0.27,нет,1,1.89,30,0,150r,50g,50b,0(IL),0(Rc),0(крупн),0(плотн),0(Lp%),0.6(e),0(Sr),0,0,0,0
1, _Засыпка1_,1500,1.89,30,0,0.27,нет,1,1.89,30,0,150r,50g,50b,0(IL),0(Rc),0(крупн),0(плотн),0(Lp%),0.6(e),0(Sr),0,0,1,0
2, ИГЭ2_1,1320,1.89,20,1.9,0.3,нет,5,1.89,20,1.9,100r,100g,100b,0.2(IL),0(Rc),0(крупн),0(плотн),1(Lp%),0(e),0.6(Sr),0,0,0,0
2, ИГЭ2_2,1320,0.92,20,1.9,0.3,нет,5,0.92,20,1.9,150r,150g,150b,0.2(IL),0(Rc),0(крупн),0(плотн),1(Lp%),0(e),0.6(Sr),0,0,1,0
gipro_geo_rostverk_element_end

gipro_geo_skvaj_start – описание скважин

1,2,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500

2,2.1,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
gipro_geo_skvaj_end

gipro_geo_prosad_start – описание просадочных свойств
1,1,1,0.5,10,0.011,0.012,0.013
gipro_geo_prosad_end

gipro_geo_XY_start – координаты скважин
0,0
1,100,2000
2,57000,41900
gipro_geo_XY_end

gipro_geoz_XY_start – координаты точек зондирования
0,0
1,100,2000
2,57000,41900
gipro_geoz_XY_end


Если у вас, например, нет просадочных свойств, то в файле будет следующая запись:

gipro_geo_prosad_start – описание просадочных свойств
gipro_geo_prosad_end

Для ускорения заполнения данных в файле рекомендуется использовать, например, программу EXCEL и находящийся в папке программы файл *состав скважин.xls*.

| Панели инструментов | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|---------------|-----------------------|----------|------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| C3 | | fx | | 43534 | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 2 | № скв. | Коорд. | | Абс. | максимально возможная | | Количество слоёв | 1 | | 2 | | 3 | | 4... | |
| 3 | | X, мм | Y, мм | отметка устья | | водоупор | | №ИГЭ | мощн., мм | №ИГЭ | мощн., мм | №ИГЭ | мощн., мм | №ИГЭ | мощн., мм |
| 3 | 1 | 25964 | 43534 | 325.56 | 323.26 | 310.54 | 3 | 1 | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 3000 | | |
| 4 | 2 | 26954 | 45345 | 325.56 | 323.26 | 310.54 | 4 | 1 | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 1000 | 2 | 3000 |

Дробная часть должна быть отделена от целой части числа точкой. Для этого в системе через **Панель управления** → **Язык и региональные стандарты** установите в качестве разделителя точку:




Либо установите формат ячеек в EXCEL как текстовый и произведите замену запятой на точку.

Также рекомендуем при выдаче заданий на инженерно-геологические изыскания вписывать в задание заполнение файла *состав скважин.xls*, т.е. файл заполняется геологами и останется только экспортировать данные в файл с данными по геологии. В файле *состав скважин.xls* приведено 2 колонки с отметками УГВ: установившийся и максимально возможный. Перед импортом необходимо выбрать какую колонку вы будете использовать в расчетах и удалить ненужную. Точно также удалите две колонки с координатами скважин.


Импорт выполняется в следующей последовательности:

1) Удаление ненужной колонки с УГВ, например колонки с установившимся УГВ:

- выделение колонки
- вызов всплывающего меню правой кнопкой мыши
- удаление

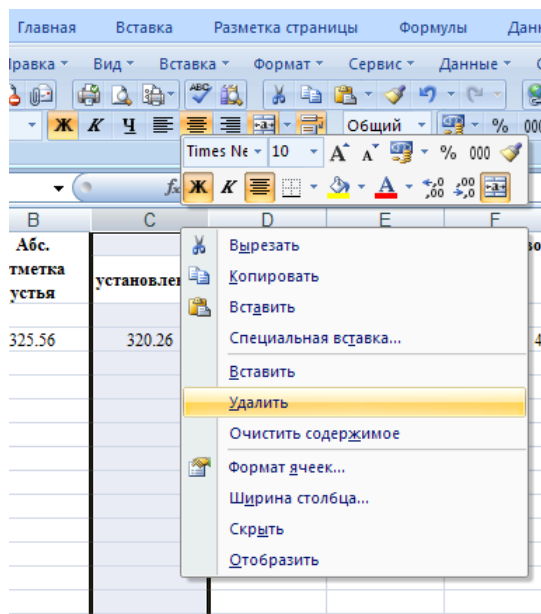

Аналогично удалите две колонки с координатами скважин.

- 2) Выделение всех числовых значений и копирование в буфер обмена нажатием клавиш Ctrl+C или кнопки .

- 3) Вставка скопированных значений в текстовый файл с данными по геологии:

```
"# II Описание скважин - Таблица 2"

"# При описании состава скважин, если УГВ проходит через один слой, то делить его на два типа грунта (выше и ниже
"# возьмет слой с именем ИГЭ (имя ИГЭ определяется по номеру ИГЭ) из строки с обозначением в конце строки выше/ниже
"# Отметка водоупора должна находиться на границе слоев"
"# номер (имя) скважины, Абс.отм.устья, Абс.отм.УГВ, Абс.отм.водоупора, количество слоев (не более 30), номер ИГЭ,
"# номер скважины задавать числом, если в имени скважины присутствуют текстовые символы, то задавать имя в кавычках"

gipro_geo_skvaj_start
1,2,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
"скв.2",2.1,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
gipro_geo_skvaj_end
```

При вставке данных из EXCEL числа автоматически разделяются табуляцией.

Копирование координат скважин производится в таком же порядке, начиная с пункта 2, т.е. выделение производить по первым трем столбцам (имя, координата X, координата Y).

```
"# IV Описание координат скважин - Таблица 4"

"# Смещение координат для всех скважин по X,Y"
"# Номер (имя) скважины, координата X (мм), координата Y (мм)"

gipro_geo_XY_start
0,0
1,100,2000
"скв.2",57000,41900
gipro_geo_XY_end

"# V Описание координат точек зондирования - Таблица 5"

"# Смещение координат для всех точек по X,Y"
"# Номер (имя) точки, координата X (мм), координата Y (мм)"

gipro_geoz_XY_start
0,0
1,100,2000
"скв.2",57000,41900
gipro_geoz_XY_end
```


Загрузка координат скважин (точек зондирования) выполняется в окне схемы расположения в таблице координат скважин командой **XY Файл**. Перед загрузкой координат необходимо задать нужную базовую точку. В начале списка координат необходимо указать приращение по координате X и Y, которое будет добавляться к загружаемым координатам.

18. Вывод схемы в автокад

Программа позволяет выполнить вывод схемы расположения ростверков, свайных кустов и разрезы по схеме в автокад в виде чертежа и 3d модели.




- команда вывода схемы в автокад в окне схемы расположения.

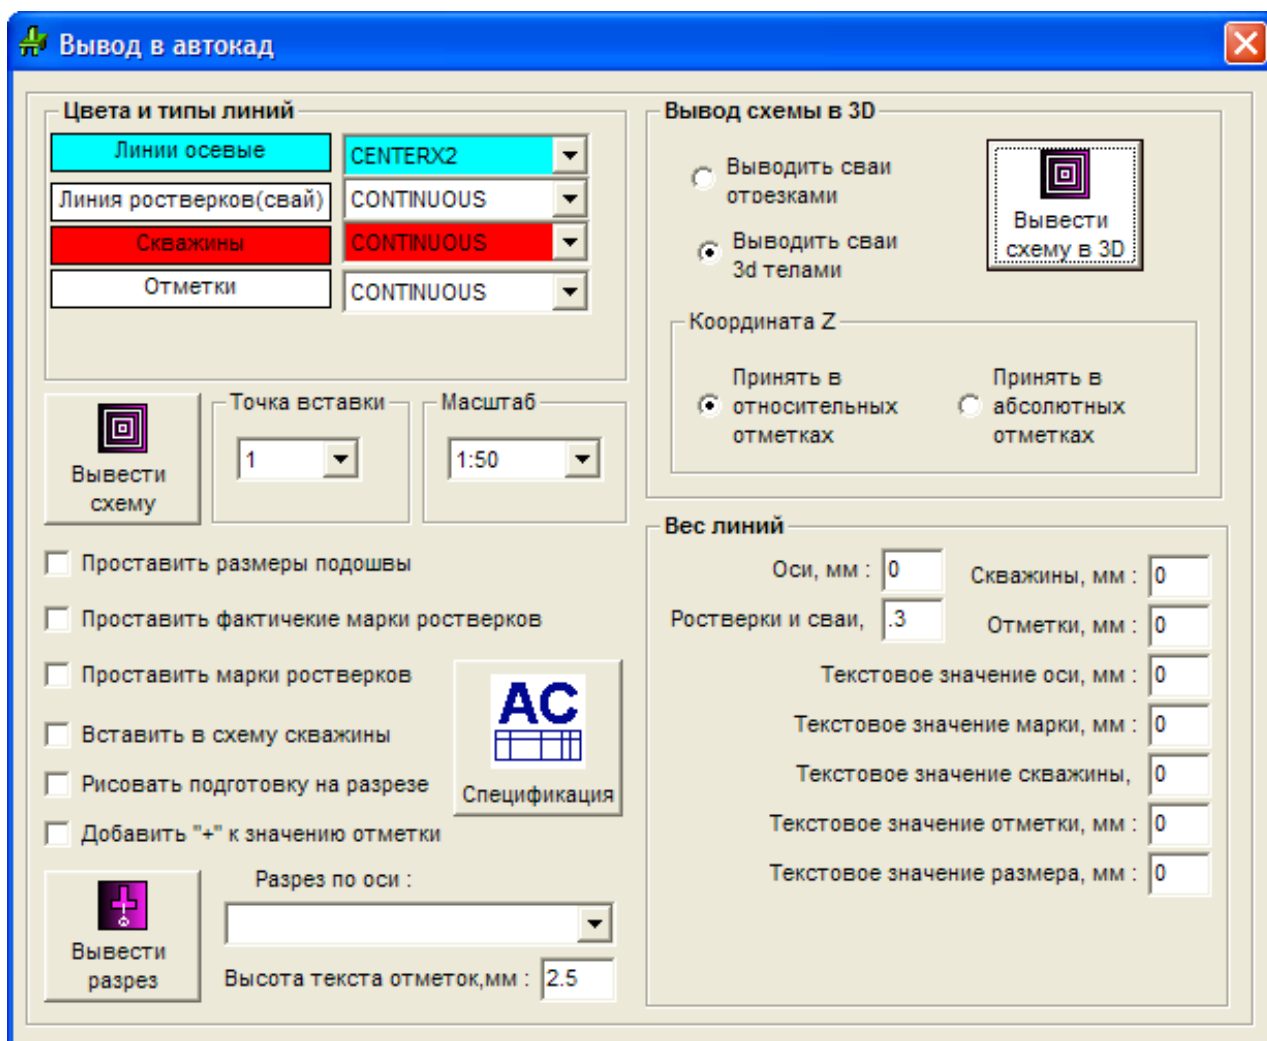


Типы линий хранятся в папке программы в файле linetype.txt, который можно редактировать – добавлять нужные типы линий.

Схема (разрезы) должны выводиться в пространство модели автокада.



- масштаб вывода из модели в пространство листа в самом автокаде.




- генерация файла rplan.lsp в папку программы. Файл можно загрузить в автокад. Исполнение файла в автокаде прорисовывает схему расположения или разрез.




- генерация файла rplan.lsp в папку программы. Файл можно загрузить в автокад. Исполнение файла в автокаде прорисовывает спецификацию к схеме расположения. Количество ростверков и свайных кустов берется программой из таблицы расхода материалов колонки количество.

При использовании команд вывода спецификации к схеме расположения и настройки простановки фактических марок предварительно необходимо выполнить назначение фактических марок через меню ФАЙЛ – НАЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ МАРОК.



- вывод схемы (генерация файла r3d.lsp) в автокад в 3D формате.

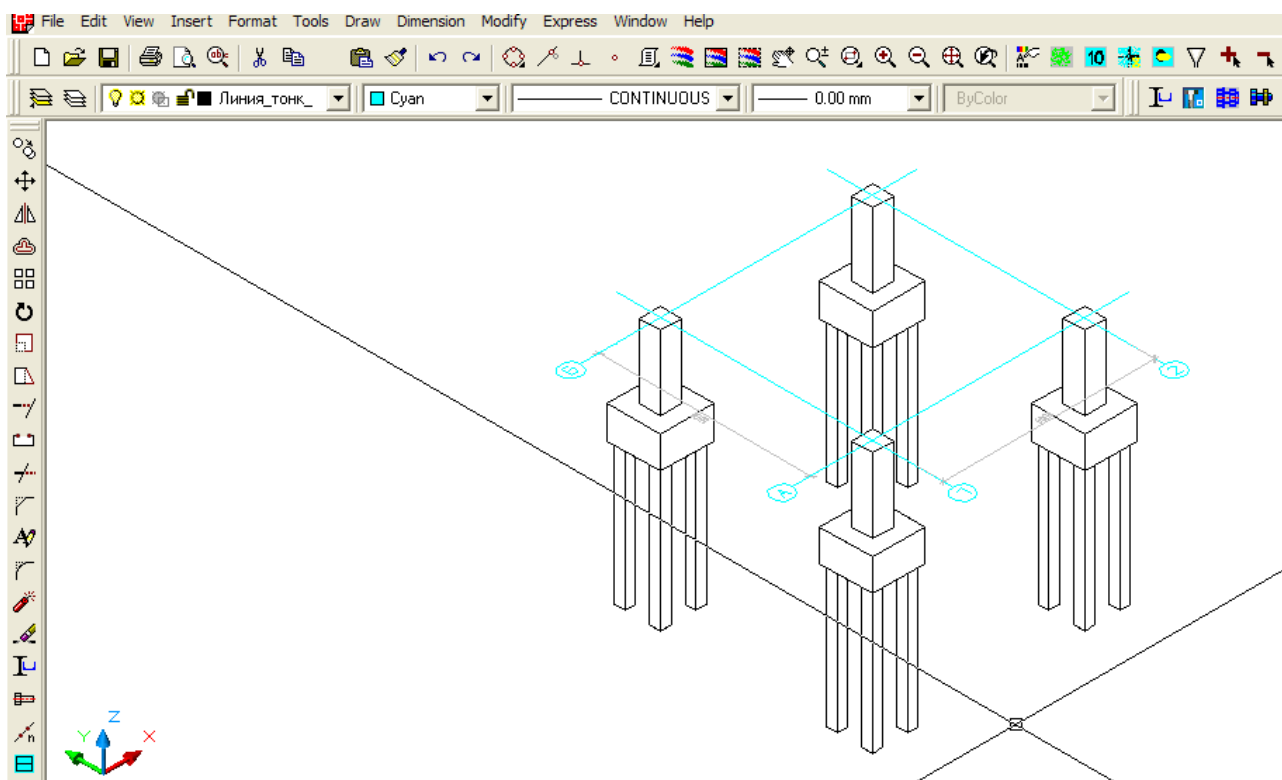


3D формат позволяет наглядно видеть проектируемые конструкции, а также экспортировать схему в другие 3d-программы, например SCAD, LIRA, ALLPLAN и другие.


Загрузка файлов rplan.lsp и r3d.lsp в автокад

Перед первой загрузкой файла в автокад необходимо один раз выполнить следующие настройки:


- 1) меню автокада **СЕРВИС –> НАСТРОЙКА**



- 2) в открывшемся окне выбрать вкладку **ФАЙЛЫ**, список **ПУТЬ ДОСТУПА К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ФАЙЛАМ** и нажать кнопку **добавить**




- 3) Укажите папку, в которой находится программа GIPRO-ростверк

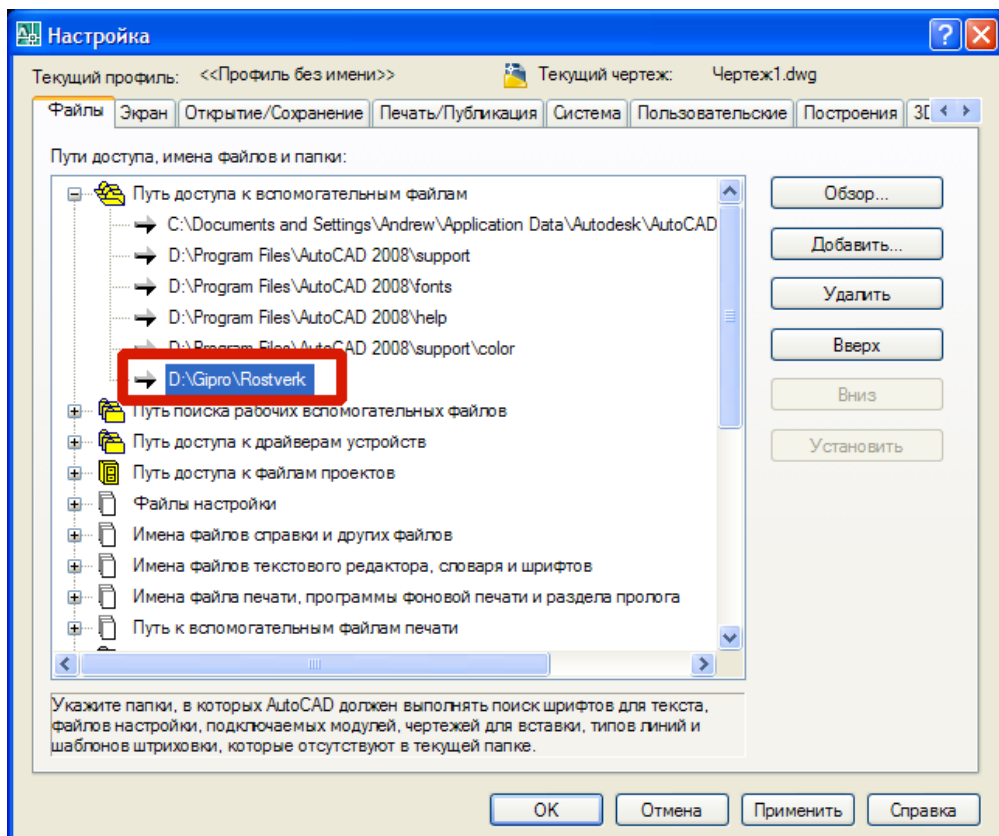

4) нажмите ПРИМЕНИТЬ ОК

После того как файл **rplan.lsp** или **r3d.lsp** сгенерирован в программе его можно загрузить в автокад. Для этого в командной строке наберите команду (**load "rplan"**) или (**load "r3d"**), включая скобки, и нажмите Enter. Для просмотра протокола выполнения файла в автокаде нажмите F2.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском файла **rplan.lsp** в Автокаде у текущего текстового стиля значение высоты текста должно иметь нулевое значение ! Если в ваших текстовых стилях высота текста не равна нулю, то рекомендуем создать новый текстовый стиль с вашими настройками и высотой текста, равной нулю, но использовать его только для отрисовки схемы.



При отрисовке схемы в автокаде используется текущий размерный стиль, т.е. перед выполнением команды (**load "rplan"**) текущий размерный стиль должен быть выставлен в соответствии с выбранным масштабом последующего вывода схемы в пространство листа. Также в списке типов линий в автокаде должны присутствовать те типы линий, которые были указаны в программе для элементов чертежа схемы (разреза).

19. Назначение фактических марок и расход материалов

Меню **Файл-Назначение фактических марок и расход материалов.**

Фактические марки ростверков, свайных кустов и расход материалов

Экспорт марок в DWG Конструктор

Параметры назначения марок ростверка (р) и куста (к)

☒ Высота ростверка (р) ☒ Марка анкерной базы (р) ☒ Геометрия ростверка (р) ☐ Отображать на схеме фактические марки

☒ Заглубление ростверка (р) ☒ Размер подошвы (р) ☐ Армирование (рк) ☐ Первый номер марки ростверка: 1

☒ Фактическая длина свай (к) ☒ Класс бетона (рк) ☐ Отметка верха свай (к) ☐ Первый номер марки куста: 1

Номера исключения роств.: 1,2 Буквенный индекс марки роств.: Рсм

куст.: 1,2 куста: Кс

Дополнительные настройки

☐ Принять одинаковый диаметр в подколоннике

☐ Принять одинаковый диаметр в каждой сетке в плитной части

☒ Включить в тоннаж арматуру забивной свай

☒ Роств. ☒ Свай

Выполнить назначение марок

Расчет расхода материалов

Результирующая таблица

| Марка | Факт. марка | h,мм | h,м | (Отм.) | X-Y,м | База | hог,мм | hсв,мм | Кол-во свай,шт. | Сечение d,мм | Арм. свай | Кол./Xn-Yn,мм/dx-dy,мм | Арм. подколонника | Арм. плиты н.сетка | Арм. плиты в.сетка | Бетон (р/св.) |
|-------|-------------|------|-----------|-----------|-------|------|--------|--------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Рсм1 | Рсм3/Кс3 | 4,0 | 3,0 (0,0) | 1,45x1,45 | БШ1 | 3000 | 4000 | 4 | 300x300 | d12-4шт | 1 / 600 x 1450 / 0 x 0 | d14-ш675/d14-ш250 | d14-ш200/d14-ш200 | - | - | B15/B15 |

Команда позволяет назначить ростверкам и кустам фактические марки, в зависимости от геометрии ростверка, куста и принятого армирования. На результат назначения влияет количество активированных параметров назначения и дополнительные настройки. Фактическая длина свай задается в окне армирования свай. При назначении марок с учетом армирования учитывается диаметр и шаг поперечной арматуры в подколоннике.

Дополнительные настройки

☐ Принять одинаковый диаметр в подколоннике

☐ Принять одинаковый диаметр в каждой сетке в плитной части

- в случае разных диаметров по расчету в подколоннике или в одной из сеток в плитной части при подсчете расхода материалов и назначении марок принимаются одинаковые диаметры арматуры по большему диаметру.

Номера исключения роств.: 1,2

куст.: 1,2

- при назначении марок указанные номера программа игнорирует. Номера следует задавать через запятую, например: 4,5,7,10.

Значение фактической марки можно зафиксировать, для этого поставьте курсор в нужную строку и нажмите правую кнопку мыши. Зафиксированные фактические марки программа не меняет. Быстрый переход в главную таблицу программы - двойной клик в нужной строке таблицы.

Фактические марки ростверков, свайных кустов и расход материалов

Параметры назначения
☒ Высота ростверка
☒ Заглубление ростверка

☒ Марка анкерной базы
☒ Размер подошвы
☒ Класс бетона

☒ Геометрия ростверка
☐ Армирование
☒ Заделка свай в ростверк

☐ Отображать на схеме фактические марки
 Первый номер марки ростверка: 1
 Первый номер марки куста: 1

Дополнительные настройки
☐ Принять одинаковый диаметр в подколоннике
☐ Принять одинаковый диаметр в верхней сетке в плитной части
☒ Включить в тоннаж арматуру забивной свай

Выполнить назначение марок

Расчет расхода материалов

Номера исключения роств.: 1,2
 Буквенный индекс марки роств.: Рсм
 куст: 1,2
 куста: Кс

Результирующая таблица


| Марка | Факт. марка | h, м | h _{рас.} , м | h _м (Отм.) | X-Y, м | Кол-во | d6/d8, т | d10/d12/d14, т | d16/d18/20, т | d22/d25/d28, т | d32/d36/d40, т | Бетон (м ³ /м ³) | Подколонник | Нижняя сетка | Верхняя сетка |
|-------|-------------|------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Рсм1 | Рсм3/Кс3 | 3,0 | 3,0 (0,0) | 1,5x1,5 | 4 | 0,0/0,0 | 0,0/0,065/0,011 | 0,035/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 2,781/1,44 | d12-3шт/d14-3шт | d16-8шт/d18-8шт | - |
| Рсм2 | Рсм4/Кс4 | 3,0 | 3,0 (0,0) | 2,1x2,1 | 1 | 0,0/0,0 | 0,0/0,028/0,067 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 5,51/0,0 | d14-1шт/d14-3шт | d14-1шт/d14-1шт | - |
| Рсм3 | Рсм3/Кс3 | 3,0 | 3,0 (0,0) | 1,5x1,5 | 1 | 0,0/0,0 | 0,0/0,065/0,011 | 0,035/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 0,0/0,0/0,0 | 2,781/1,44 | d12-3шт/d14-3шт | d16-8шт/d18-8шт | - |
| | | | | Итого: | 6 | d6: 0,0 | d10: 0,0 | d16: 0,177 | d22: 0,0 | d32: 0,0 | V: 19,415 / 7,2 | | | | |
| | | | | Итого: | | d8: 0,0 | d12: 0,351 | d18: 0,0 | d25: 0,0 | d36: 0,0 | | | | | |
| | | | | Итого: | | | d14: 0,12 | d28: 0,0 | d40: 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | Общий | тоннаж: | 0,648 | | | | | | | |

При подсчете расхода материалов в каждой строке дается расход по материалам на одну марку ростверка и (или) куста, в конце таблицы при подсчете общего объема учитывается количество ростверков (кустов) на схеме. При подсчете расхода арматуры не учитывается поперечная арматура подколонника.

☒ Роств. ☒ Сваи - при подсчете расхода материалов учитывается указанные элементы.


По буронабивным сваям расход арматуры учитывается без нахлеста арматуры и выпусков в ростверк. По забивным сваям учитывается объем сборного железобетона.

20. Работа в DWG-Конструкторе




DWG-Конструктор предназначен для вывода в автокад чертежей марок ростверков и свайных кустов. Экспорт ростверков в DWG-Конструктор выполняется в окне присвоения ростверкам фактических марок – верхнее меню экспорт марок в DWG-Конструктор.

Описание интерфейса :




- список марок ростверков




- корректировка размеров подошвы и отметки низа подошвы текущей марки ростверка



- добавление к положительным значениям отметок знака «+»



- отметка подошвы



- размеры подошвы



- добавление, удаление и копирование текущей марки ростверка

hc(мм): 300 - высота выбранной ступени

bc(мм): 300 - вылет выбранной ступени

Выбор - выбор ступени



- край ростверка, с которого показано значение вылета ступени bc

Добавить

Изменить

Удалить

- добавить, изменить и удалить ступень фундамента

Rx(мм): 600
Py(мм): 600
Dx(мм): 0
Dy(мм): 0
H(мм): 2700

- размеры подколонника, его смещение и высота от подошвы

ростверка

Армирование: есть ▼

- армирование подколонника

Добавить

Изменить

Выбор

Удалить

- добавление, изменение, выбор и удаление подколонника

Bx : -140

By : 150

- привязки болтов от оси подколонника

Общее количество болтов должно быть четным. Диаметр для текущего болта, его марка стали задаются в верхнем меню программы.

hb/hп: 500/50

- выступающая часть болта из бетона подколонника и толщина подливки из бетона на мелком заполнителе

Ox : -150

Oy : 0

- привязки упоров от оси подколонника

hy :

- выступающая часть упора из бетона

Ось упора (S): 0

- смещение оси упора

Положение упора

- ориентация упора (вертикальная или горизонтальная)

☒ Болт
☐ Упор

- выбор редактируемого объекта

База:

- список анкерных баз



- добавление и редактирование баз

Имена анкерных баз импортируются с марками ростверков. В DWG-Конструкторе необходимо задать для каждой базы свой набор болтов и упоров.

- копирование данных указанной базы в текущую.

- добавление, изменение, выбор или удаление болта или упора

Условная схема ростверка:



- фрейм с изображением ростверка,

кликом мыши можно переключать план на разрез.

- направление разреза (вертикальный или горизонтальный)

- контроль соблюдения конструктивных требований по болтам (расстояния между болтами, расстояние от оси болта до края подколонника). При выполнении команды автоматически производится переназначение длины всех анкерных болтов.

Масштабы:

- масштаб чертежа в видовом окне в пространстве листа в автокаде для чертежа ростверка (куста) и отдельно для сечения по подколоннику и поддерживающего каркаса для верхней сетки.

Позиция : - начальный номер простановки позиций на чертеже

☐ **Отметка** - простановка высотных отметок на чертеже

Разрез, мм : - смещение линии разреза

☐ Б ☒ Ц - переключатель режима работы с буквенной или цифровой осью

- смещение положения оси от оси ростверка, название оси, текст выноски с оси

☒ **Подготовка** - чертить подготовку под подошвой ростверка

☐ **Рисовать подколонтник** - режим черчения сечения по подколонтнику

☐ **Кусты** - режим черчения свайных кустов, указанных в списке марок на лист

Марки на лист: - список марок ростверков (кустов) на листе

Если на лист с чертежом марок ростверков (кустов) планируется поместить несколько марок, то укажите эти марки. Это необходимо для присвоения одинаковых номеров позиций одинаковым элементам ростверкам и кустов (болтам, арматуре, типам свай), например 1,2,3

☒ **Каркас для в.сетки** - включить в чертеж поддерживающий каркас для верхней сетки

Начертить - команда генерации файла rsm.lsp

Перед первой загрузкой файла в автокад необходимо один раз выполнить те же настройки, что и при выводе схемы в автокад – смотрите раздел [Вывод схемы в автокад.](#)

После того как файл **rsm.lsp** сгенерирован в программе его можно загрузить в автокад. Для этого в командной строке наберите команду (**load "rsm"**), включая скобки, и нажмите Enter. Для просмотра протокола выполнения файла rsm.lsp в автокаде нажмите F2.

Файл Болт тип 1.1 Болт тип 2 Марка стали болта Графика Подливка Арматура Упор F + W

Верхнее меню программы позволяет:

- 1) Сохранить в отдельный файл анкерные базы, что позволяет использовать и применять свой типовой набор анкерных баз. При загрузке выполняется замена баз с совпадающими названиями.
- 2) Назначить диаметр и тип болта с возможностью корректировки в большую сторону заделки болта в бетон на заданную величину
- 3) Назначить марку стали болта
- 4) Задать параметры графики при отрисовке чертежа в автокаде
- 5) Задать класс бетона подливки
- 6) Задать класс рабочей арматуры, диаметр и шаг хомутов
- 7) Задать режим округления размера хомутов в ведомости деталей кратно 10мм в большую сторону. Размер в ведомости деталей без округления вычисляются по оси стержней
- 8) Задать размеры упора и выполнить расчет заделки упора для восприятия нагрузки
- 9) Задать марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости

20. Расчет несущей способности сваи по результатам зондирования

Гирро - зондирование

Файл Отрицательное трение

Сопротивление F_u и несущая способность F_d сваи (формулы 7.2, 7.25, 7.29 СП 24.13330.2011)

Тип сваи

- Забивные
- Буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонные в скважинах, пробуренных в плотных грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами
- а) бетонирование свай насухо

Тип зонда по ГОСТ 19912: III Очистить таблицу Диаметр или сторона сваи d , мм: 600 ?

Данные зондирования

| Глубина, м | Сопротивление под наконечником q , кПа | Тип грунта | Сопротивление по боковой поверхности f_s , кПа |
|------------|--|------------|--|
| 1.00 | 500.00 | Песчаный | 10.00 |
| 2.00 | 1000.00 | Глинистый | 20.00 |
| 3.00 | 6000.00 | Песчаный | 30.00 |
| 4.80 | 8000.00 | Песчаный | 40.00 |
| 6.20 | 10000.00 | Песчаный | 50.00 |

Параметры расчета

При расчете свайного куста выполнять расчет по несущей способности сваи по грунту по точкам зондирования ☒ ?

Абс. отметка поверхности, м: 0 ?

Абс. отметка верха сваи, м: 0 ?

Длина сваи L , мм: 5000 ?

Точки зондирования

Текущая точка: 1 Расчет Отчет + -

Результаты расчета

| Глубина, м | Толщина h_i , мм | q_s , кПа | Коеф. B_1 | f_{si} , кПа | Коеф. B_i | $B_i \cdot f_{si} \cdot h_i \cdot u$ |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1.00 | 1000 | | | 5 | 0.750 | 9.0 |
| 2.00 | 1000 | | | 15 | 1.000 | 36.0 |
| 3.00 | 1000 | | | 25 | 0.7125 | 42.75 |
| 4.80 | 1800 | | | 35 | 0.6375 | 96.39 |
| 6.20 | 1400 / 200 | 9000 | 0.49 | 41 | 0.5964 | 11.86 |
| $R_s = q_s \cdot B_1 =$ | | 4410.0 | | Итого: | | 196.0 |
| $R_s \cdot A =$ | | 1587.6 | | | | [196.0] |

Коеффициент (п.12.7), учитывающий снижение несущей способности сваи при сейсмических воздействиях, k_{eq} : 1 ?

Контакт с грунтом: Сваи - стойки Количество свай в кусте: 1 ?

Коеффициент надежности по ответственности сооружения, принимаемый по ГОСТ 27751, но не менее 1, γ_n : 1 ?

$F_u = 161,84\text{т}$ $F_d = 129,47\text{т}$ $F_{eq} = 129,47\text{т}$

$F_u(\text{отрыв}) = 18,77\text{т}$ $F_d(\text{отрыв}) = 11,73\text{т}$ $F_{eq}(\text{отрыв}) = 11,73\text{т}$


Расчет значения F_d не распространяется на опоры воздушных линий электропередачи

Расчет выполняется согласно требованиям СП24.13330.2011 по формулам 7.2, 7.25 и 7.29.

Для выполнения расчета необходимо задать:

- тип сваи
- данные зондирования
- абсолютную отметку с которой производилось зондирование
- абсолютную отметку верха сваи и длину сваи
- количество свай в кусте
- коэффициенты


Меню файл позволяет загружать и сохранять точки, данные окна расчета по зондированию.




- загрузка данных зондирования из текстового файла.

Варианты текстовых файлов:


Построчный:



С разделением табуляцией:

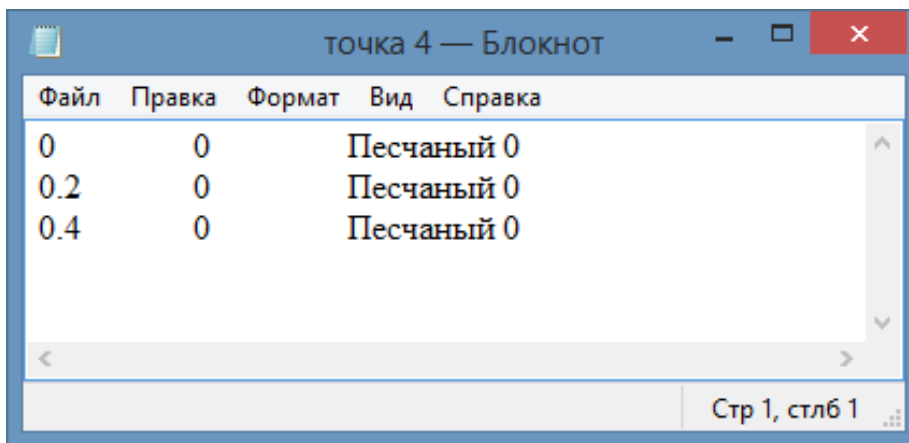

С разделением запятыми:



Параметры расчета

При расчете свайного куста
выполнять расчет по несущей
способности сваи по грунту по
точкам зондирования ☐ ?

- режим расчета несущей способности сваи по грунту по результатам зондирования при расчете ростверка (куста) в главном окне программы, при этом такие параметры как

Абс. отметка верха сваи, м :

Длина сваи L, мм :

Диаметр или сторона сваи d, мм :

и количество свай в кусте вычисляются программой автоматически.

Указанные параметры необходимо задавать при выполнении отдельно самостоятельного расчета непосредственно в окне расчета по зондированию командой:

Расчет

В программе возможен учет отрицательного трения при расчете несущей способности сваи по результатам статического зондирования (верхнее меню). Для этого в окне расчета несущей способности сваи по грунту необходимо выбрать вариант учета отрицательного трения, при этом расчет отрицательной силы при наличии торфяных грунтовых слоев не учитывается.

Контакт с грунтом: Сваи - стойки

- тип сваи по взаимодействию с грунтовым основанием.

Для свай-стоек выполняется расчет только на выдергивание. Для расчета несущей способности по грунту свай-стоек на прижим следует использовать расчет по скважинам.